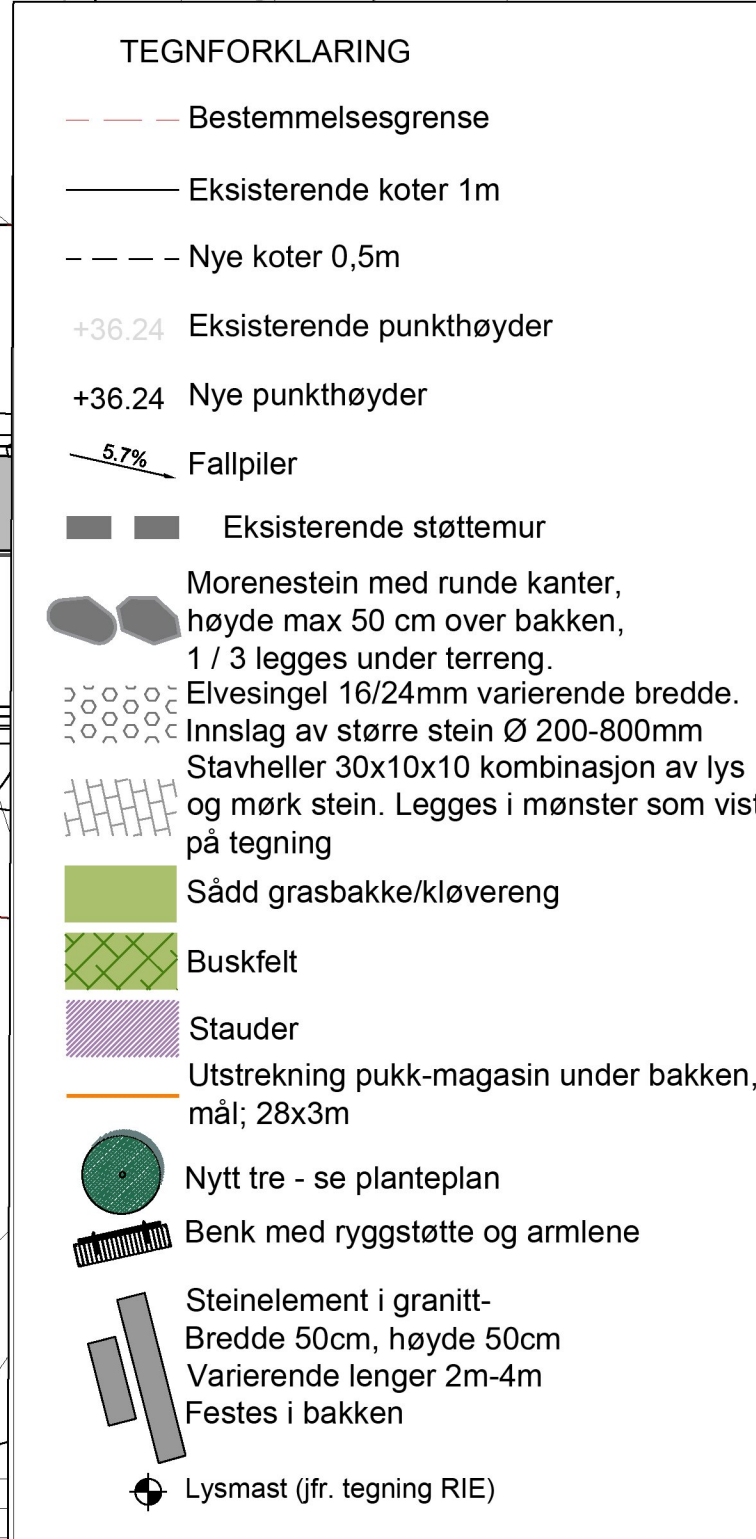


Noter:

Planen omfatter arealerne AVG1-3 og o_GT1 i reguleringsplanen. Samt rambettet med o_P1.

For udførelse af dekker, kanter og hvelv på veiareal, se egne vejtegelinger

For belysning og kabler, se egne elektro-plan

For pukk/flom-magasin under bakken og sluk-placeringer se egne VA-planer.

Tilpasninger i overgangen mot eksisterende anlæg/terring må påregnes.

Forsenkede areal i rundkjøringer beplantes med stauder som tåler både tør og stå i vann. Vi benyttes som flomareal når ledningsnettet overbelastes. Må vandnydte vil være 20 cm.

Vejledningsrør:

Plenigrasbakke 20-30 cm
Stausebælte 30-40 cm
Busker 50 cm
Trær- overste lag 60 cm vekslord og 40 cm skjelettjord (suk luft til retterne).

Trær beskrives med stammeomkrets 1m. 16-18 cm.
Kreves opstilling de første tre arene med ramme av tre rundstokker.

Torgarealet settes med kørestøtelse (10 cm tykkelse) og kørestøtelse oppbygging (bærelag og forsterkningslag)

Projekt Nye Veavågen skole	Grnr / Bnr 4/315
Oppdragsiver Karmøy kommune	Oppdragsaker: asplan vialk 

Landskapsplan, rekkefølgegrav			
Dropp-soner			
Tegningsnummer		Revisjon	
LO -- 002		G-01	
Fag	Type	Et.	Løpnr.