
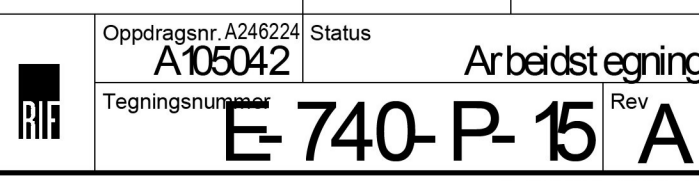


JORDING:  
 I grøfter sammen med OPI-kanaler legges 2x70CU jordwire  
 (om ikke angitt annen informasjon på den enkelte grøft).  
 Skøytes med wire i eksisterende grøft.

Situasjonsplan elektro	HCT 2,5	Tegningsnummer	<b>E-740-P-15</b>	Rev	<b>A</b>
		Status	Arbeidstegning		

Rev	Dato	Arbeidstegning HCT 2,5	Beskrivelse	Nr.	Saksb. / Sidem.k. / Oppdr.a	JLST / TJA / MAGS
A	10.10.2022	Arbeidstegning HCT 2,5				
KARLSUND HAVN IKS				Tegnet av	JLST	Saksbehandler
HAUGESUND CARGO TERMINALS - HCT				Sidemannskont.	TJA	Oppdragsansvarlig
Situasjonsplan elektro HCT 2,5				Fag	RE	Målestokk
				Dato	2022.09.07	1500
Oppdragsnr: A246224				Status	A105042	Arbeidstegning
Tegningsnummer				<b>E-740-P-15</b>		
				Rev		

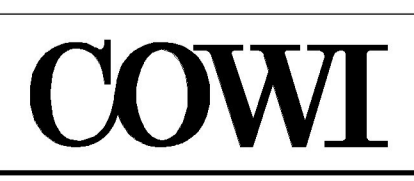

Filnavn: C:\Users\jlst\Documents\RE\_Hesoy\_jlst@cowi.no\rv