


TANKANLEGG STORØY, KARMØY

PROSJEKTNUMMER: 227386	UTARBEIDET AV: Jostein Breivik	KONTROLLERT AV: Geir Sandal
DATO: 03.07.2022	REVISJON: -	OPPDRAUGSIVER: Soltin AS

I forbindelse med eksisterende tankanlegg for Soltin på Storøy i Karmøy kommune så skal eksisterende tankanlegg utvides med flere tanker. Tankene skal stå utendørs og benyttes til mellomlagring av fiskeensilasje. Storøy en er øy nord i Karmøy kommune som har ulike bedrifter innen industri. Utsnitt under viser eksisterende anlegg og planlagte nye tanker.

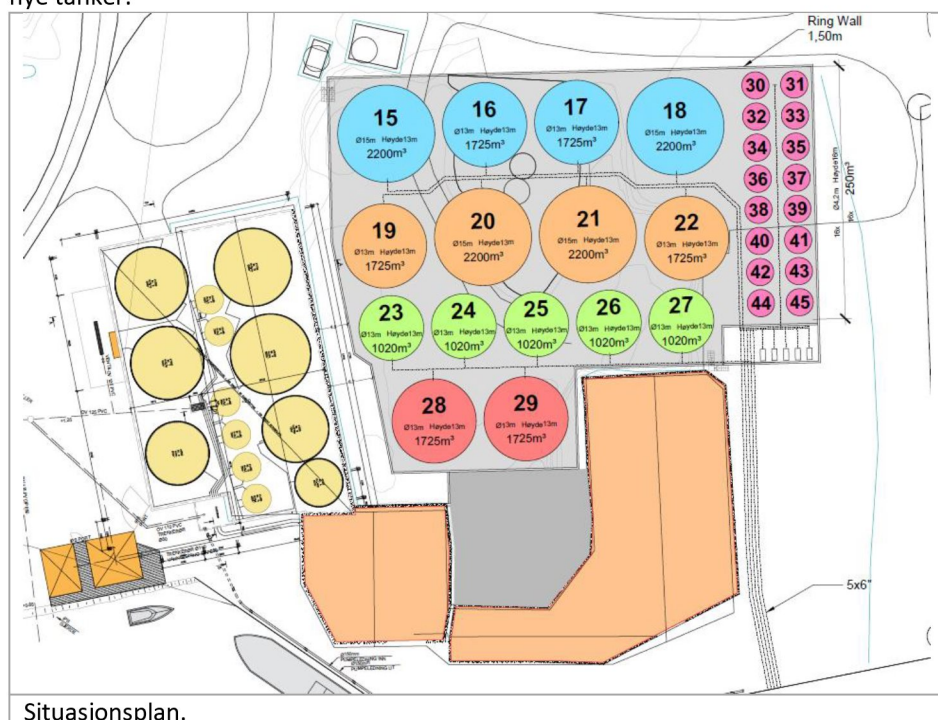

Situasjonsplan.

Det er opplyst at det ikke er vannledning med slokkevannsutttak på Storøy.

Utendørs tankanlegg som skal etableres er ikke spesifikt behandlet i TEK17 kap. 11. TEK17 kap. 17 regulerer krav til bygninger.

Vi har fått opplyst at det er fiskeensilasje som skal lagres på alle tankene. Fiskeensilasje er ikke brannfarlig vare (inneholder mest vann, blandet med maursyre og rester fra fiskeoppdrett, fiskeavfall).

Eksisterende løsning for slokkevann til Storøy er dekket av at brannvesenet medbringer vann eller åpen vannkilde (ferskvann/sjøvann). Behov for slokkevann for området vil ikke endres vesentlig som følge av tiltaket.

Basert på disse forholdene så mener vi det ikke er krav til å etablere slokkevann (i tråd med TEK) for dette anlegget. Krav til tankanlegg etter gjeldende forskrifter for sikring av tankanlegg forutsettes at følges. Dette er ikke ett anlegg hvor det passer å legge preaksepterte ytelser i veiledning til TEK 17 til grunn for brannkonsept.