



Espen Skare

Dato:

01.07.2021

Revurvegen 25

Dokumentnummer: 21/6825-1

Deres referanse:

4250 KOPERVIK


Saksbehandler:

Elin Therese Storesund

71/41 - Avstand til VA-ledninger Revurvegen 25

Viser til mailkorrespondanse og sak fra 2012, se vedlegg. Vi har vurdert saken, og ser ikke at vi kan fravike kravet om å føre mur ned til 0,5m under nederste ledning. Forskalingsblokker kan godkjennes, så lenge disse er skikkelig armert og støpt (ikke bare lødd oppå hverandre). Men de må gå 0,5 meter under den ledningen som ligger nederst.

Våre folk vil ta turen bortom deg i morgen og peile avløpsledninger, slik at vi er helt sikre på plassering av disse. For informasjon, det er kloakkledninger som ligger nærmest deg, ikke vann.

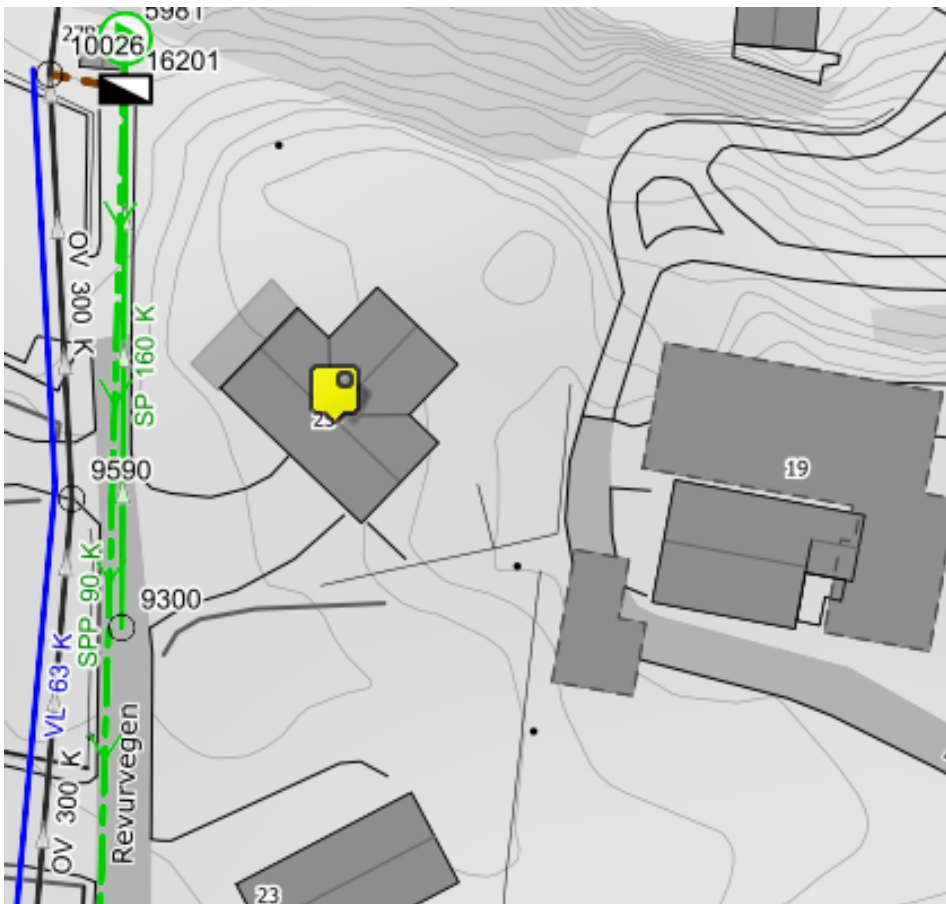

Lokal bestemmelse VA-norm:

Hovedledninger skal ikke ligge nærmere hus eller andre konstruksjoner enn 4,0 meter. Dersom hovedledninger må ligge nærmere enn 4,0 meter må et av følgende tiltak utføres:

- Støpe en vertikal sikringsmur minimum 0,5 meter under bunn av underste ledning.
- Føre ned fundamentet på bygning/installasjoner minimum 0,5 meter under bunn av underste ledning.

Økonomisk ansvar ved dispensasjon fra 4-meters krav: Når det er gitt dispensasjon fra 4-meters kravet, er det viktig å være klar over at eier av eiendommen er økonomisk ansvarlig for egne konstruksjoner, dersom det skulle oppstå skader på disse ved et ledningsbrudd på kommunale ledninger.

Med vennlig hilsen

Elin Therese Storesund
teamleder drift, sektor VAR

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

Odd Sverre Falch Gundersen
Oddmund S. Røkke
Sven Olaf Svensen

Vedlegg:

Revurvegen 25 - mail
2021-06-17 (U) SKISSE OVER STØTTEMUR LANGS VEI