

HUSØYVEIEN 135 AS
Postboks 104

4296 ÅKREHAMN

Vår dato: 22.02.2023

Vår ref.: 202208254-4 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVE gir konsesjon til landstrømanlegg på Husøy i Karmøy kommune

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Husøyveien 135 AS (heretter søker) konsesjon til å bygge og drive et landstrømanlegg på Husøy i Karmøy kommune. Ladeanlegget skal benyttes til å lade skip som ligger til kai. Vedlagt oversendes NVEs tillatelse av i dag, NVE-ref. 202208254-6. Dokumentene er også å finne på www.nve.no/8814/A.


Denne tillatelsen kan påklages, se opplysninger på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt søker til uttalelse før saken legges fram for Olje- og energidepartementet.

Søknaden

NVE mottok 26. april 2022 søknad om anleggskonsesjon fra Husøyveien 135 AS (heretter søker) for å bygge og drive elektriske anlegg for å forsyne skip med landstrøm på kaia på Husøy ved Avaldsnes i Karmøy kommune. Søker er en del av et større konsern, som driver rederivirksomhet, logistikk og transport til sjøs. Bakgrunnen for søknaden er at selskapet ønsker å drifte mer miljøvennlig. Ved å etablere et landstrømanlegg ønsker de å legge til rette for at skip som ligger til kai kan gjennomføre losseoperasjoner uten å måtte ha motoren på.

Landstrømanlegget vil bestå av en container. Containeren bygges med grunnflate ca. 14 m² og høyde ca. 2,4 meter. Anlegget blir tilknyttet områdekonsesjonær Fagnes 22 kV nett. Fagne skal bygge, eie og drifte jordkabelen som forsyner søkers landstrømanlegg. Søker skal eie og drifte landstrømanlegget. I containeren blir det installert en 22kV transformator med total ytelse på 0,8 MVA og med to uttak på henholdsvis 0,69 kV og 0,40 kV.

En oversikt over plassering av landstrømanlegget er vist på kart 1 og 2.

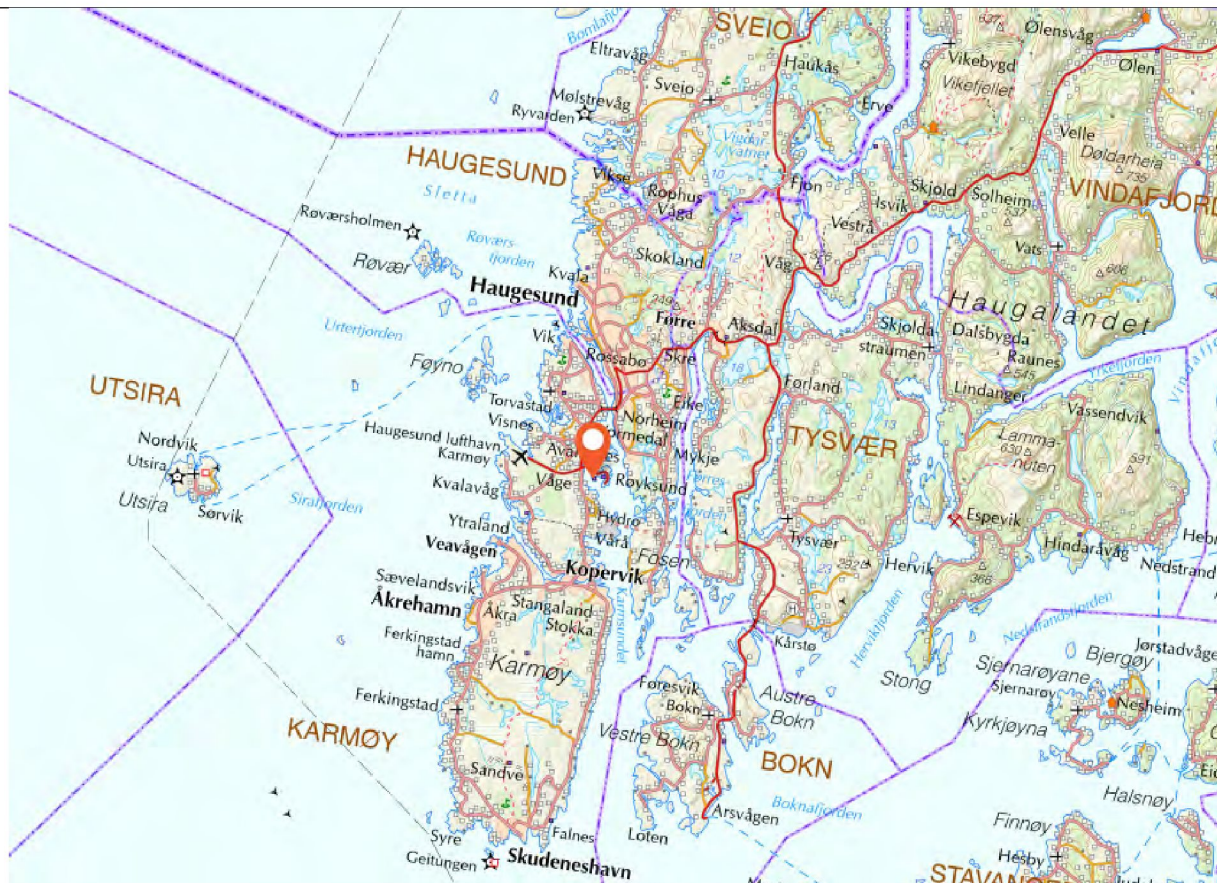

Kart 1: Beliggenheten til Husøy i Karmøy kommune.



Kart 2: Omsøkt plassering av landstrømanlegget på Husøy.



Utførte forarbeider

Fagne har bekreftet at det er kapasitet i overliggende nett for tilknytning av det omsøkte landstrømanlegget. Anlegget vil bygges på en allerede etablert kai, som er en del av et større inngjerdet industriområde. Tilstøtende naboeiendommer er også en del av industriområdet, og søker mener derfor at det omsøkte landstrømanlegget ikke vil være til sjenanse for allmennheten.

NVEs behandling og vurdering av søknaden

NVE har unnlatt å sende søknaden på ekstern høring, jf. energiloven § 2-1, ettersom tiltaket har begrensede virkninger for omgivelsene, at det er enighet mellom søker, som er grunneier, og områdekonsesjonær om plassering, teknisk løsning og kapasitet i overliggende nett.

Virkninger for allmenne eller private interesser

Det omsøkte landstrømanlegget blir bygget på en etablert kai på et inngjerdet industriområde. Anlegget vil også bygges på søkers eiendom. NVE vurderer derfor at tiltaket ikke har vesentlige negative virkninger for allmenne eller private interesser.

Naturmangfold

Naturmangfoldloven § 7 krever at NVE legger til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 når vi vurderer om det kan gis tillatelse til tiltaket. Vi vurderer at etablering landstrømanlegget ikke vil ha vesentlige virkninger for naturmangfoldet i området, da det skal bygges på en allerede etablert kai på et inngjerdet industriområde.

Naturfare

Det omsøkte ladeanlegget vil bli bygget på en allerede etablert kai, som befinner seg under marin grense hvor det kan finnes marin leire. Her kan det være potensial for mindre forekomster av kvikkleire. Tiltakshaver er ansvarlig for å sørge for effektiv sikring og beredskap, og for at bygging av anlegget planlegges og gjennomføres med tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare jf. energilovforskriften § 3-5 og § 3-7. Videre plikter tiltakshaver å gjennomføre tiltak for å forebygge og begrense virkningen av ekstraordinære situasjoner. Dette følger av energiloven § 9-2.

Leveringsplikt

Søker har avklart med Fagne at det er tilstrekkelig kapasitet i nettet til å tilknytte det ønskede forbruket. Fagne er områdekonsesjonær på Karmøy, og har leveringsplikt etter energiloven § 3-3. Dette vil si at Fagne normalt skal bygge, eie og drive elektriske anlegg opp til 22 kV innenfor det geografiske området som områdekonsesjonen gjelder for. Tilknytningspunktet er som hovedregel klemme på husvegg eller innføring gjennom grunnmur. For næringskunder, slik som søker i denne saken, kan det imidlertid finnes mer hensiktsmessige tilknytningspunkter. NVEs praksis er derfor at kunder kan eie egne anlegg på 22 kV eller lavere, så lenge anleggene befinner seg inne på egen eiendom og det foreligger en teknisk begrunnelse på hvorfor kunden har behov for å eie anleggene.



I denne saken er det søkt om en transformator med et spenningsnivå som normalt er innenfor det Fagne skal levere. Transformeringsen er likevel en integrert del av et landstrømanlegg, i en felles container. Det er ikke forventet at Fagne skal eie og drive denne typen anlegg. Det er derfor akseptabelt at områdekonsesjonær bygger, eier og drifter kablene frem til det containerbaserte anlegget, og at søker eier og drifter landstrømanlegget selv.

NVES konklusjon

I medhold av energiloven § 3-1 gir NVE konsesjon til Husøyveien 135 AS for å bygge og drive et landstrømanlegg med tilhørende transformator og annet nødvendig høy- og lavspenningsanlegg på Husøy ved Avaldnes i Karmøy kommune. Nærmere spesifikasjoner er gitt i anleggskonsesjonen, NVE-ref. 202208254-6.

Om byggesaksbehandling

Anlegg for overføring og omforming av elektrisk energi er unntatt fra behandling etter plan og bygningsloven, jf. pbl. § 1-3. Bygg direkte tilknyttet den daglige driften av energianlegg skal derfor ikke byggesaksbehandles. NVE mener det aktuelle bygget faller inn under unntaket i § 1-3, og det skal derfor ikke byggesaksbehandles av kommunen. Aktuelle bygg skal likevel utformes i tråd med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840). Konsesjonæren er ansvarlig for at forskriftens krav etterfølges.

Med hilsen

Lisa Vedeld Hammer
seksjonssjef

Anne Marte Schei
førstekonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	<p>Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket.</p> <p>Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket</p>
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	<p>Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.</p>
Hva skal med i klagen?	<p>Klagen bør være skriftlig. I klagen må du:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skrive hvilket vedtak du klager på.• Skrive hvilket resultat du ønsker.• Opplyse om du klager innenfor fristen.• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. <p>I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.</p>
Du kan få se dokumentene i saken	<p>Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.</p>
Vilkår for å gå til domstolene	<p>Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan.</p> <p>Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.</p>
Sakskostnader	<p>Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.</p>
Hvem kan klage på vedtaket?	<p>Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.</p>
Hvor skal du sende klagen?	<p>Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no.</p> <p>NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.</p>

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.



Mottakerliste:

HUSØYVEIEN 135 AS

Kopimottakerliste:

STATSFORVALTAREN I ROGALAND

Karmøy kommune

STATNETT SF

TELENOR NORGE AS

Avinor AS

FAGNE AS

TELENOR INFRA AS

NORWEST SHIP MANAGEMENT AS

HUSØYVEIEN 135 AS - Eivind Opsahl