

**TILSYN MED AVLAUPSANLEGG ETTER KAPITTEL 12
REGISTRERING / 1. GANGS TILSYN**

Kontr. dato: 3/3/23

KARMØY KOMMUNE


John Ivar Solvig

Underskrift

1.0 FORMELLE FORHOLD

Anleggseigar:	Martin Furlund Nystrand	Abb. nr:	22020		
Adresse:	Kvalavågvegen 163	Byggeår:	2015?		
G.nr./ B.nr:	83/43	Feste nr:		Koord:	
Bustadeiningar tilknyttat:	Nei	Fritidsbustad:	Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>		
Utsleppsløyve datert	14.11.13		12/4670-14		

2.0 KARTSKISSE/SITUASJONSPLAN

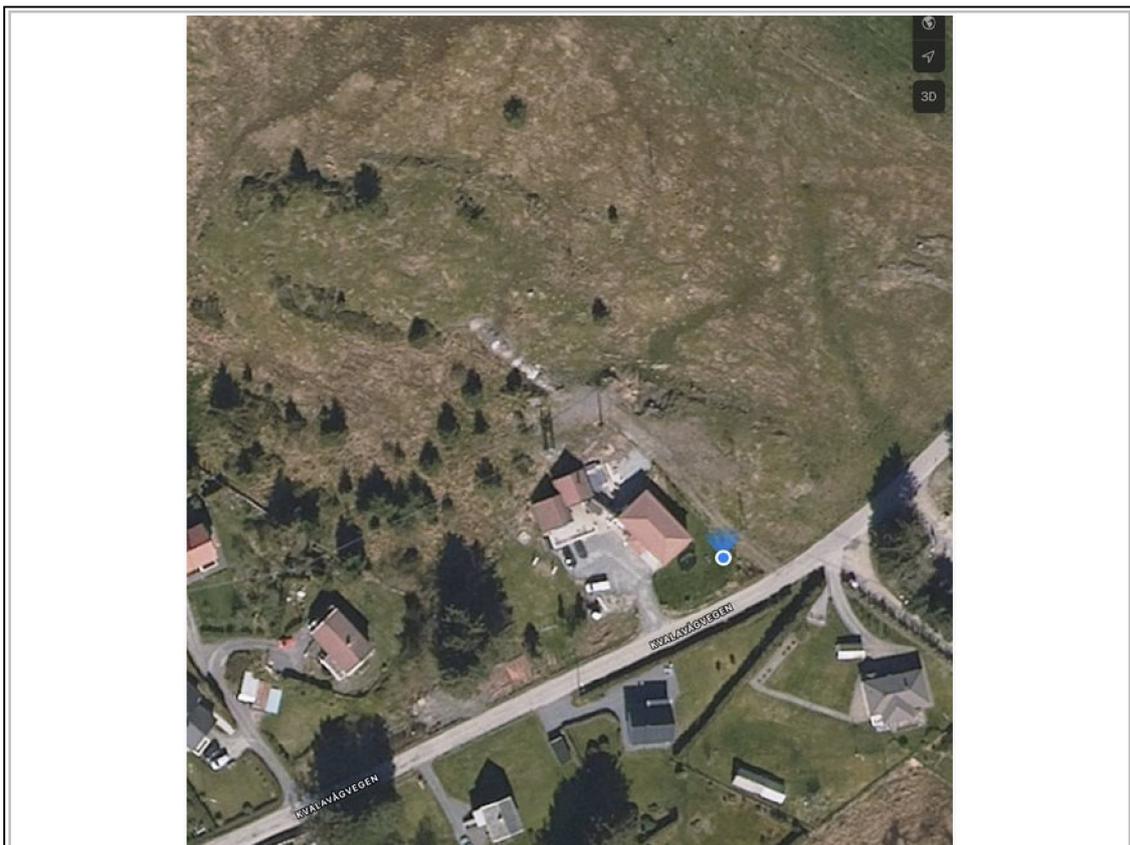

TILSYN MED AVLAUPSANLEGG ETTER KAPITTEL 12**REGISTRERING / 1. GANGS TILSYN**Kontr. dato: 3/3/23John Ivar Solvig

Underskrift

5.0 UTSLEPPET**Infiltrasjonsanlegg**

Type: Naturleg infiltrasjon Kunstig sandfilter

Anna: Veite

Infiltrasjonsmassane:

Vedl. nr:

Gjeld kornfordelingsanalyse: Ja Nei

Plassering i infiltrasjonsdiagram: Sone

Er det gjort infiltrasjonstest: Ja Målt infiltrasjonskapasitet: $m^3/m^2 d$

Dimensjonering:

Dimensjonerande vassmengde m^3/d Grøftelengd / Spreieareal m m²

Infiltrasjonsanlegg: Røyrtype

Lengd / Antall

Pukklag: Ja Nei TykkelseEr det brukt vaska pukk: Ja Nei

Fordelingskum / -system:

Støtbelastar: Ja Nei Type

Fordelingssystem (beskriv)

Anna dokumentasjon:

Vedl. nr.

Vedl. nr.

Utsleppsledning

Ledning: Type Dimensjon

Plassering: Elv Bekk Ope vatn

Utsleppsdjupne: m Avstand frå land:

Ceir Siemes AS
Postboks 2129
5504 HAUGESUND

Date: 14.11.2013
Saksbeh: Ole Johan Rossebo
Saksnr: 12/4670-14
Lopnr: 42475/13
Arkivkode: GNR 83/43
Deres ref:

UTSLIPPSTILLATELSE

Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1.

Gjelder:	Utslippstillatelse - bolig.
Byggested:	Kvinnøvegen, Skeie,
Gnr./Bnr.:	83/43
Tiltakshaver:	Karianne Nordmark Johansen / Kjetil Høgerup
Anstøttlig søker:	Haugesund Tomteutvikling AS
Saken er behandlet som delegert sakur.	1050/13

I medhold Forurensningsloven og Forskrift om utslipp fra mindre avlopsanlegg, retningslinjer for behandling av private utslippssaker, gis utslippstillatelse for gnr. 83/43 med kjemisk minirensanlegg med avlop til veitesystem på følgende betingelser:

- Minirensanlegget skal være typegodkjent. Det kreves drifts- og vedlikeholdsavtale med anleggsleverandør (avtalen skal tinglyses).
- Det innsendes årlige analyser som viser effekten av anlegget og utslippets størrelse mhp. fosfor, nitrogen, BOF 7 og koliforme bakterier, herunder også termostabile. Provetaking og analyser skal utføres av akkreditert laboratorium.
- Krav til renseeffekt skal minimum være som angitt i NORVAR's prosjektrapport. «Utslipp fra mindre avlopsanlegg – Teknisk veiledning», tabell 6.2.
- Eiendommen tilpliktet å koble til offentlig ledningsanlegg når det blir ført frem i området.

