

Karmøy kommune

v/Byggesak

Postboks 167, 4291 Kopervik

E-post: post@karmoy.kommune.no

Vedlegg Q-1

Dato: 21.04.2023

Aski Bygnes, Fotveien 13, 4250 Kopervik. Gnr./Bnr.: 66/426 – Søknad om oppgradering av brannalarmanlegg

Tiltakshaver: Aski AS

Ansvarlig søker: Q Rådgivning

Saksopplysninger som ligger til grunn for søknaden

- 1.) Opplysninger fra tiltakshaver.
- 2.) Brannteknisk dokumentasjon av bygget.
- 3.) Tiltaket søkes som 1-trinns søknad- Søknad om tillatelse til tiltak-plan og Bygningslovens § 20-1. Tiltaket er belagt med ansvarsområde for følgende funksjoner: SØK- søker, PRO- prosjekterende, UTF-utførende.

1. Beskrivelse av tiltak

Q Rådgivning er engasjert av Aski AS som ansvarlig søker i forbindelse med installasjon av brannalarmanlegg, som skal erstatte det eksisterende brannalarmanlegget.

Objektet der tiltaket finner sted er et eksisterende bygg plassert på Bygnes industrifelt. Aski Bygnes består av to bygg, ett som er industri og kontor, samt et mindre sidebygg som benyttes som lager. Begge bygg skal dekkes av samme brannalarmanlegg.

Søker vurderer tiltaket til lav kompleksitet og omfang, og setter tiltaket i tiltaksklasse 1.

2. Tiltaksprofil

Firma	Funksjon	Tiltaksklasse
Q Rådgivning	SØK – Ansvarlig søker	Tiltaksklasse 1
Helgevold Elektro AS	PRO – Prosjekterende brannalarmanlegg	Tiltaksklasse 1
Helgevold Elektro AS	UTF – Installasjon av brannalarmanlegg	Tiltaksklasse 1

3. Varsel til naboer

Tiltakets art anses å ligge utenfor kravet til nabovarsling da omdefineringen kun påvirker innendørs areal. Tiltaket endrer ikke bruken av bygget.

4. Varsling av arbeidstilsynet

Det anses som ikke nødvendig å varsle arbeidstilsynet da tiltaket ikke berører arbeidsforhold.

5. Kvalitetssikring

Q Rådgivning har foretatt kvalitetssikring ved å benytte DIBKs nasjonale sjekklister for byggesak.

6. Tiltakets forhold til tekniske krav

Brann

Tiltaket omhandler et «en til en bytte», hvor eksisterende brannalarmanlegg skal byttes ut med et nytt. Det nye anlegget skal tilfredsstillе dagens krav iht. TEK 17 med tilhørende veileder, samt NS 3960:2019 og NS-EN 54-serien.

Brannalarmanlegget skal være et kategori 2 anlegg med direktevarsling til nødmeldesentral, samt at det skal utarbeides nye orienteringsplaner for byggene.


7. Avslutning.

Vi søker herved om overnevnte forhold og håper at kommunen ser positivt på søknaden.

Med vennlig hilsen

Hege E. Vetrhus

Hege Engen Vetrhus
Rådgiver brann og sikkerhet

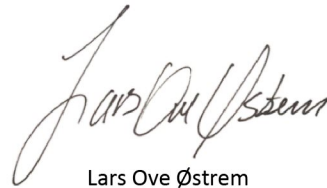

Lars Ove Østrem
Daglig leder/ Branningeniør

