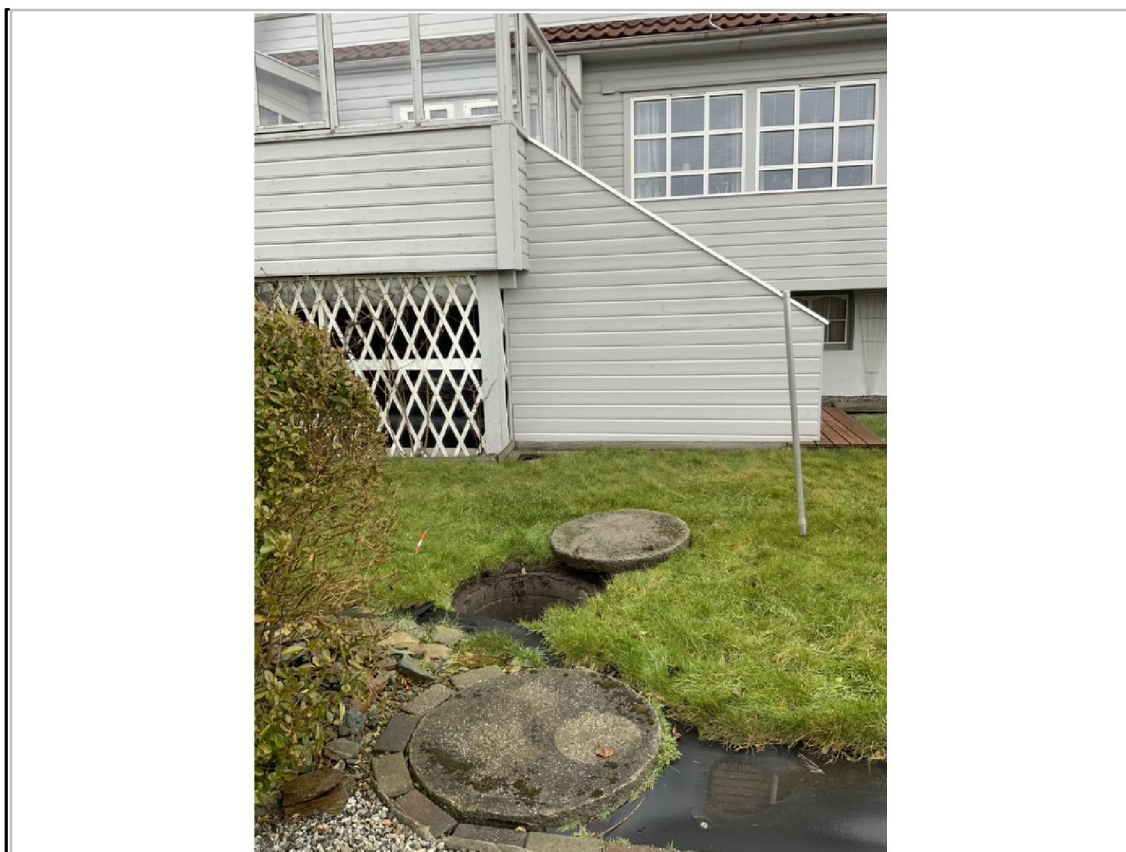


**TILSYN MED AVLØPSANLEGG ETTER KAPITTEL 12
REGISTRERING / 1. GANGS TILSYN**Kontr. dato: 23/3/23Karmøy **KOMMUNE**Kevin Kvilhaug

Underskrift

1.0 FORMELLE FORHOLD

Anleggseier:	<u>John Inge Fagerland</u>	Abb. nr:	<u>4400</u>
Adresse:	<u>Dyrlandvegen 34</u>	Byggeår:	<u> </u>
G.nr./ B.nr:	<u>28/5</u>	Feste nr:	<u> </u>
		Koord:	<u> </u>
Boligheter tilknyttet:	<u>Nei</u>	Fritidshus:	Ja ☐ Nei ☒ Kartblad: <u> </u>
Utslippstillatelse datert:	<u> </u>	Ref. nr.	<u>Før 2007</u>

2.0 KARTSKISSE/SITUASJONSPLAN

REGISTRERING / 1. GANGS TILSYN

Kontr. dato: 23/3/23

Underskrift _____

- Slamavskiller m/naturlig infiltrasjon ☐
 - Slamavskiller m/direkte utslipp ☒
 - Minirensanlegg ☐
 - Tettank med alarm ☒
 - Våtmarksfilter /konstruert våtmark ☐
- Anlegget er dimensjonert for: ⁵.....pe. / Q_{dim} m³/time
- Anlegget er sertifisert/testet og godkjent av:
- Dokumentasjoner følger i vedlegg

Plassbygd: Betong Kumringer: --- Glassfiber: ☐.....

Dimensjoner: B x L = ----- Diameter: --- Dybde: ---

Antall kammer: 2 Volum: 4

1. kammer	<u>2</u>	<u>m³</u>
2. kammer	<u>2</u>	<u>m³</u>
3. kammer	<u>---</u>	<u>m³</u>

Utstyr: Dykker/energidemper på innløp – OK? Ja ☐ Nei ☐.....

Dykker /skumskjerm på utløp – OK? Ja ☐ Nei ☐.....

Type lokk: Betong x2.....

Tilgjengelighet / forhold for utføring av tømming:

Tank i hage bak hus. Neste tømming 12.08.24......

.....

Spredegrøft, videre til sjø......

.....

.....

TILSYN MED AVLØPSANLEGG ETTER KAPITTEL 12**REGISTRERING / 1. GANGS TILSYN**Kontr. dato: 23/3/23

Kevin Kvilhaug

Underskrift

5.0 UTSLIPPET**Infiltrasjonsanlegg**

Type: Naturlig infiltrasjon Kunstig sandfilter

Annet: Spredegrøft videre til sjø

Infiltrasjonsmassene:

Vedl. nr:

Foreligger kornfordelingsanalyse: Ja ☐ Nei ☐

Plassering i infiltrasjonsdiagram: Er Sone

det gjort infiltrasjonstest: Ja ☐ Nei ☐Målt infiltrasjonskapasitet: m^3/m^2 d

Dimensjonering:

Dimensjonerende vannmengde m^3/d Grøftelengde / Spredareal m m²

Infiltrasjonsanlegg: Rørtype

Lengde / Antall

Pukklag: Ja ☐ Nei ☐ TykkelseEr det brukt vaska pukk: Ja ☐ Nei ☐

Fordelingskum / -system:

Støtbelaster: Ja ☐ Nei ☐ Type

Fordelingssystem (beskriv)

Øvrige dokumentasjoner:

Vedl. nr.

Vedl. nr.

Utslippsledning

Ledning: Type Dimensjon

Plassering: Elv Bekk Åpent vann

Utslippsdybde: m Avstand fra land:

