

TILSYN MED AVLØPSANLEGG ETTER KAPITTEL 12

REGISTRERING / 1. GANGS TILSYN

Kontr. dato: 30/3/23

Karmøy

KOMMUNE


John Ivar Solvig

Underskrift

1.0 FORMELLE FORHOLD

Anleggseier: Jorunn Eivor Hagesæther Abb. nr: 4401
Adresse: Dyrlandvegen 55 Byggeår: 1988
G.nr./ B.nr: 28/3 Feste nr: Koord:
Boligheter tilknyttet: Nei Fritidshus: Ja ☐ Nei ☒ Kartblad:
Utslippstillatelse datert: Ref. nr. Før 2007

2.0 KARTSKISSE/SITUASJONSPLAN

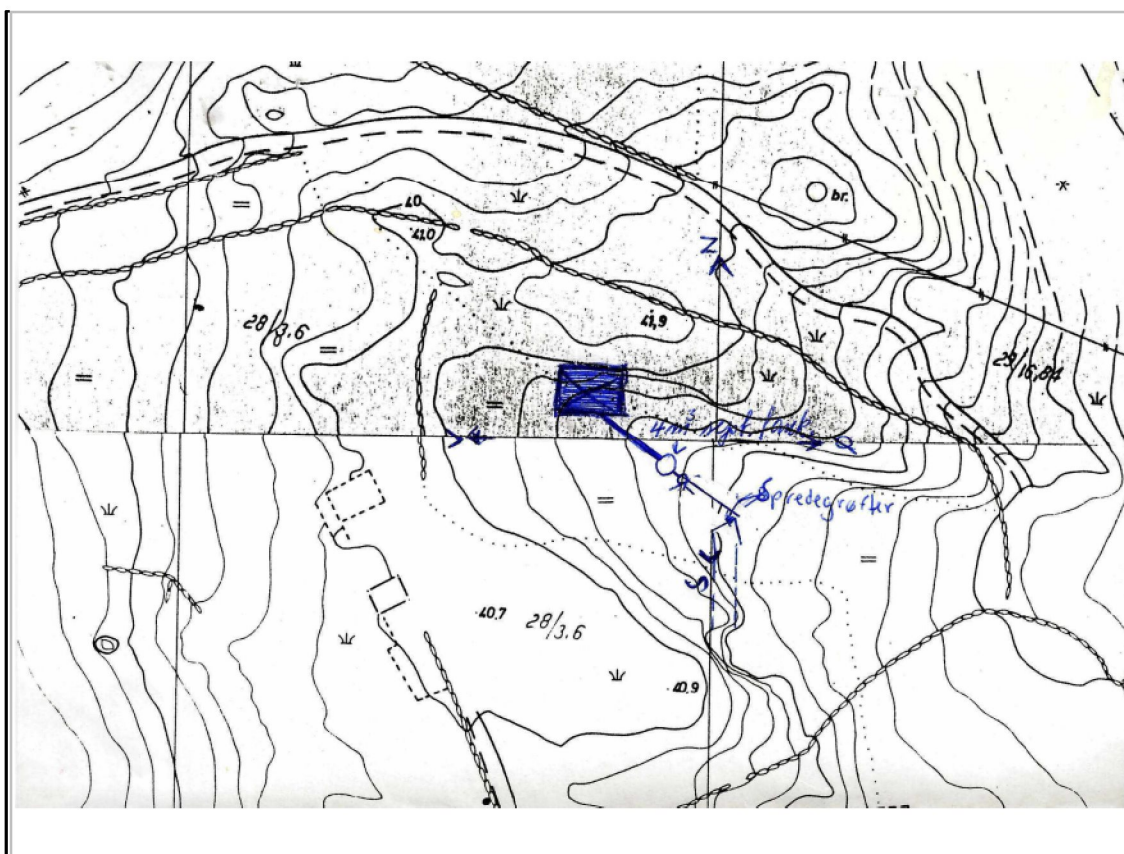

REGISTRERING / 1. GANGS TILSYN

Kontr. dato: 30/3/23

John Ivar Solvig

Underskrift

- Slamavskiller m/naturlig infiltrasjon ☐
- Slamavskiller m/direkte utslipp ☒
- Minirensanlegg ☐
- Tettank med alarm ☒
- Våtmarksfilter /konstruert våtmark ☐

- Anlegget er dimensjonert for:pe. / Q_{dim} m³/time
 - Anlegget er sertifisert/testet og godkjent av:
- Dokumentasjoner følger i vedlegg

Plassbygd: ----- Kumringer: --- Glassfiber: ☐ -----
Dimensjoner: B x L = ----- Diameter: --- Dybde: ---

Antall kammer: 3	Volum: 4	1. kammer	2	m ³
		2. kammer	1	m ³
		3. kammer	1	m ³

Utstyr: Dykker/energidemper på innløp – OK? Ja ☐ Nei ☐

Dykker /skumskjerm på utløp – OK? Ja ☒ Nei ☐

Type lokk: Glassfiber

Tilgjengelighet / forhold for utføring av tømming: _____

Ned i plen

Tømt 11.10.22. neste tømming 11.08.24

Spredegrøft videre til langåkeråna

Tank klarer ikke rensekrav til sårbar resipient.

TILSYN MED AVLØPSANLEGG ETTER KAPITTEL 12**REGISTRERING / 1. GANGS TILSYN**

Kontr. dato: 30/3/23

John Ivar Solvig

Underskrift

5.0 UTSLIPPET**Infiltrasjonsanlegg**

Type: Naturlig infiltrasjon Kunstig sandfilter

Annet: Spredegrøft til langåkerån

Infiltrasjonsmassene:

Vedl. nr:

Foreligger kornfordelingsanalyse: Ja ☐ Nei ☐

Plassering i infiltrasjonsdiagram: Er Sone

det gjort infiltrasjonstest: Ja ☐ Nei ☐Målt infiltrasjonsskapasitet: $\text{m}^3/\text{m}^2 \text{ d}$

Dimensjonering:

Dimensjonerende vannmengde m^3/d Grøftelengde / Spredeareal m m^2

Infiltrasjonsanlegg: Rørtype

Lengde / Antall

Pukklag: Ja ☐ Nei ☐ TykkelseEr det brukt vaska pukk: Ja ☐ Nei ☐

Fordelingskum / -system:

Støtbelaster: Ja ☐ Nei ☐ Type

Fordelingssystem (beskriv)

Øvrige dokumentasjoner:

Vedl. nr.

Vedl. nr.

Utslippsledning

Ledning: Type Dimensjon

Plassering: Elv Bekk Åpent vann

Utslippsdybde: m Avstand fra land:

