

Hall plasseres 2m fra eksisterende gassledning

minimum 2 meter mellom gass og hall


2x110 trekkerør
2x75 i fundament

250 OV mellom rennene og ut i kanal


Renne utenfor hver port.
Ref snitt fundament type hall 1

Skjæring og fjerning asfalt for nytt fundament


Fundamenttype Hall 2

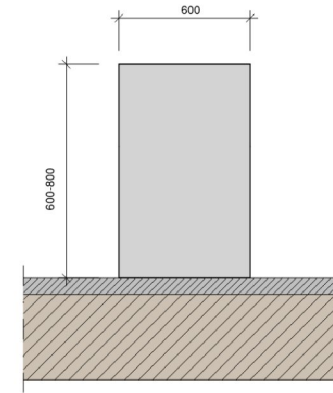

Fundamenttype Hall 1

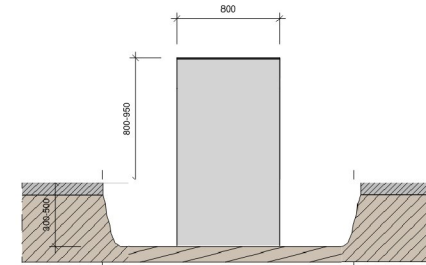

I port støpes det avlastningsplater på begge sider av renne



Vassbakk & stol
 Avd: Haugalandet
 Postboks 63 - N-4291 Kopervik
 mail@vassbakk.no
 Telefon +47 52 85 78 30
 Telefaks +47 52 85 31 17

Prosjektnavn:	Prosjektnr:
Tegningsnavn: Prosjektering haller	
Tegningsnr: 002	
Tegnet av:	
Beskrivelse I:	
Beskrivelse II:	
Hor. skala:	
Ver. skala: 1:750	Opprettet: 17.04.2023 Utskriftsdato: 18.04.2023