



Silje Antonsen Sakstad

Dato: 31.07.2023

Amundsenskogen 7a

Dokumentnummer: 23/14-265

5541 Kolnes

Deres referanse:

Saksbehandler: Ingvill Granodd

## Gnr. 115, bnr. 292 - svar om støttemur


Vi viser til spørsmål om oppføring av støttemur mot veg.

Langs veg kan dere sette opp en tørrmur (stabet stein eller betongblokker uten sement og uten støpt fundament), som er maks 50 cm høy og som har minst 1 m avstand til vegens asfaltkant, uten å søke. Årsakene til at en slik lav tørrmur ikke krever søknad, er at den er så lav at den ikke tar sikt i kryss og avkjørsler, samt at den er lett å fjerne dersom kommunen må grave opp de kommunale ledningene for reparasjon eller vedlikehold. Muren vil ikke bli erstattet av kommunen i et slikt tilfelle.

Dersom mur skal være høyere enn 50 cm krever det søknad. Dere må også søke om dispensasjon fra regulert byggegrense, se stiplet linje i vedlagt kart. Det ligger kommunale ledninger inntil det sørøstre hjørnet av eiendommen. Mur må ha en avstand på 4 m fra ledningene. Muren kan plasseres inntil 2 m fra ledning, dersom den fundamenteres på fjell eller 50 cm under ledningene. Muren kan heller ikke plasseres i siktsonene fra egen eller naboens avkjørsel. Se vedlagt kart. Mur innenfor siktsonene kan maks være 50 cm høy. Mur langs veg skal ligge minst 1 m fra asfaltkanten.

Søknadsskjema finner dere her <https://dibk.no/soknad-og-skjema/soknadsskjemaer-for-byggesak>

Dersom muren er mellom 50 cm og 2 m høy kan dere søke uten ansvarsrett. Mur over 2 m høyde krever søknad med ansvarsrett.

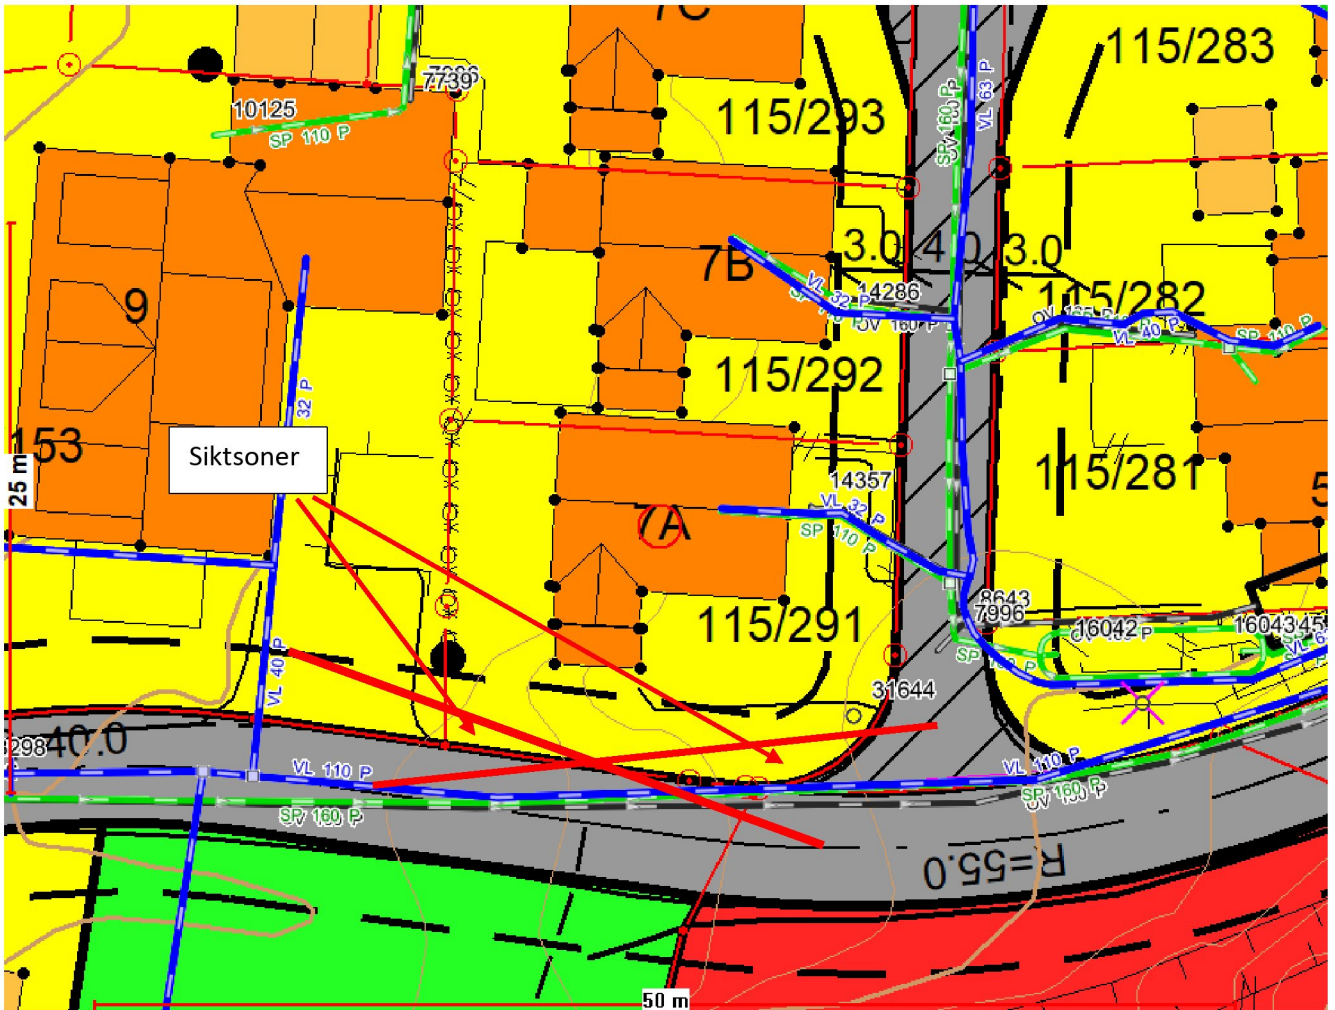

Med hilsen

Ingvill Granodd  
ingeniør

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*