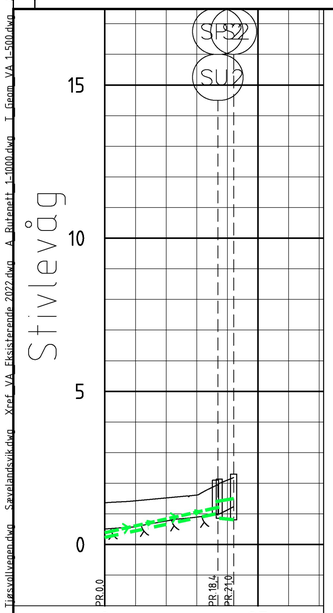

PROFIL NR.		0				25	
Grunneier							
Markslag							
Grunnforhold							
Terrenghøyde/ Topp vegdekke		1,37	1,60	1,66	1,73	2,08	2,08
HOR.V.PUNKT i m			18,4			2,6	
SP	Kumavst. i m		18,1			8,4	
	Fall i ‰		42,4			42,4	
	Kote innv. bunn	0,23			1,00	0,88	0,50
	Type og dim	315PE 80 SDR 11				315PE80 SDR11	
PS	Kumavst. i m		18,7				
	Fall i ‰		42,5				
	Kote utv. topp	0,39			1,22		
	Type og dim	180PE 100 SDR 11					

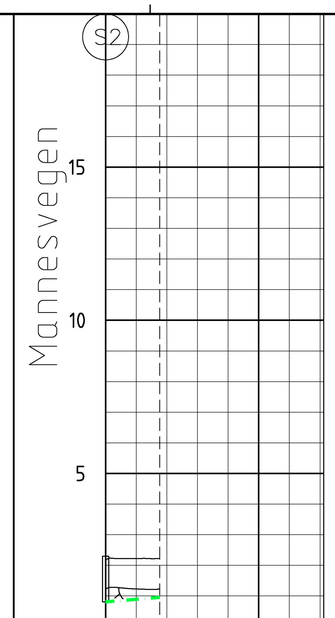

PROFIL NR.		0		25
Grunneier				
Markslag				
Grunnforhold				
Terrenghøyde/ Topp vegdekke		2,18	2,23	2,22
HOR.V.PUNKT i m			8,8	
SP	Kumavst. i m		8,8	
	Fall i ‰	13,8	16,7	
	Kote innv. bunn	0,81		0,96
	Type og dim	110PVC SDR 13,6		

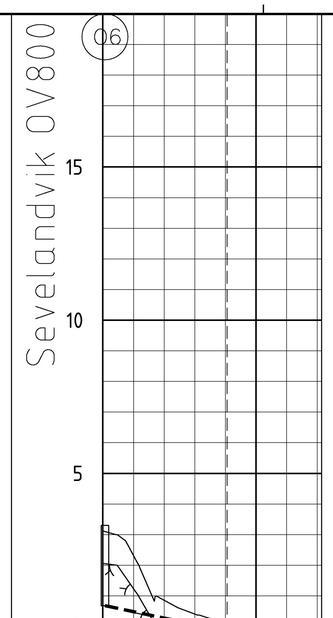

PROFIL NR.		0		25
Grunneier				
Markslag				
Grunnforhold				
Terrenghøyde/ Topp vegdekke		3,14	2,32	0,86	0,41	0,07
HOR.V.PUNKT i m			20,3		
OV	Kumavst. i m		19,9		
	Fall i ‰		-42,0		
	Kote innv. bunn	0,68				-0,15
	Type og dim	800BTG				

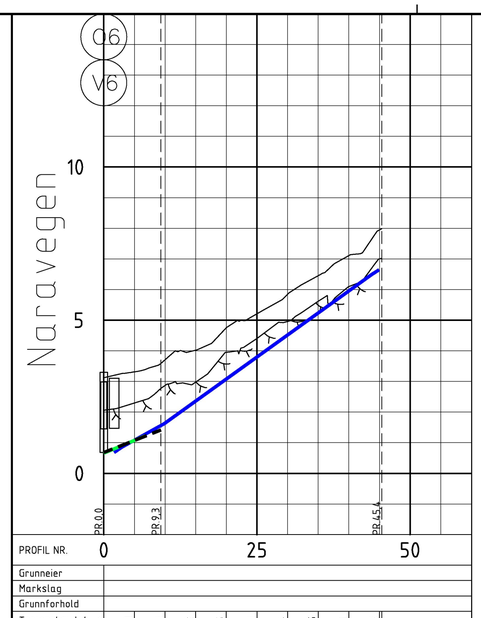

PROFIL NR.		0			25			50
Grunneier								
Markslag								
Grunnforhold								
Terrenghøyde/ Topp vegdekke		3,14	3,41	3,81	4,02	4,75	5,21	5,84	6,45	7,11	7,95	7,95
HOR.V.PUNKT i m			9,3			36,0						
VL	Kumavst. i m		8,2			35,1						
	Fall i ‰		135,4	119,9		143,8				123,0		
	Kote utv. topp		-0,68 0,88		1,62					6,49	6,64	
	Type og dim		150SJK C64									
SP	Kumavst. i m		6,7									
	Fall i ‰		69,2									
	Kote innv. bunn	0,66		1,22								
	Type og dim	160PVC SN8										
OV	Kumavst. i m		9,3									
	Fall i ‰		76,0									
	Kote innv. bunn	0,68		1,42								
	Type og dim	600BTG										

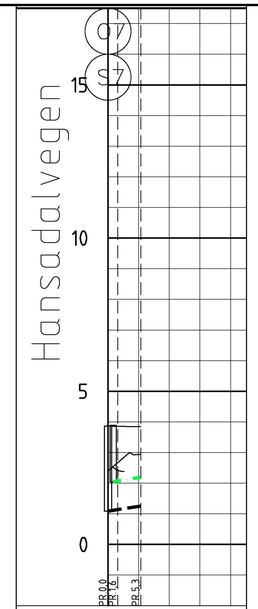

PROFIL NR.		0		
Grunneier				
Markslag				
Grunnforhold				
Terrenghøyde/ Topp vegdekke		3,86	3,84	3,84
HOR.V.PUNKT i m		1,6	3,8	
SP	Kumavst. i m	0,7	3,7	
	Fall i ‰	30,1	30,5	
	Kote innv. bunn	2,07	2,19	
	Type og dim	200PVC SN8		
OV	Kumavst. i m	1,4	3,8	
	Fall i ‰	30,1	30,0	
	Kote innv. bunn	1,08 1,32	1,14 1,25	
	Type og dim	600BTG		

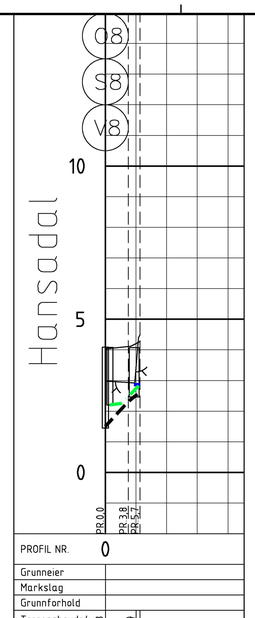

PROFIL NR.		0	
Grunneier			
Markslag			
Grunnforhold			
Terrenghøyde/ Topp vegdekke		4,08	4,08
HOR.V.PUNKT i m		3,8	1,9
VL	Kumavst. i m		3,0
	Fall i ‰		-1,2
	Kote utv. topp		2,86
	Type og dim	110PE 100 SDR 11	
SP	Kumavst. i m	3,0	1,7
	Fall i ‰	24,0	20,4
	Kote innv. bunn	2,20	2,24 2,82
	Type og dim	160PVC SN8	
OV	Kumavst. i m	3,8	1,4
	Fall i ‰	161,7	161,7
	Kote innv. bunn	1,50 2,32	2,55
	Type og dim	200BTG	

LEDNINGSANLEGG SEVLANDSVIK - TJØSVOLL
PLAN OG PROFIL
TRASE VA SIDEANLEGG
Euref 89. UTM. sone 32. NN2000

Tegning nr. GH06 | Rev.

Status FORELØPIG

TEGNFORKLARING

Eksisterende
- Vannledning
- Spillvannsledning
- Pumpeledning
- Overvannsledning
- Kum

Prosjektert
- Vannledning
- Spillvannsledning
- Overvannsledning
- Spillvann pumpeledning
- Grøftekant teoretisk
- Kum
- Sandfang
- Bisluk/hjelpesluk

Annet
- Eiendomsgrense
- Parsellgrense
- Merknad
- Pumpestasjon

Rev.	Dato	Revideringen gjelder	Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.

KARMØY KOMMUNE

AVLØPSANLEGG ÅKRA NORD
LEDNINGSANLEGG SEVLANDSVIK - TJØSVOLL

PLAN OG PROFIL
TRASE VA SIDEANLEGG
Euref 89. UTM. sone 32. NN2000

Tegnet av	MRSO
Saksbehandler	MRSO
Sidemannskontr.	MILI
Oppdragsansvarlig	MILI
Fag	VA
Målestokk	A1 1:500/100
Dato	27.06.23
Oppdragsnr.	A079650
Status	FORELØPIG
Tegning nr.	GH06
Rev.	

COWI

Format: A1 Filnavn: O:\A210000\A210157\3-7 Tegninger\Plandata\Vit\Tegninger\GH_tegn\dwg Gh 1-500.dwg Xref: Xref_El og Tele grunnkart.dwg Xref_Ruteplan.dwg T_Geom_VA 1-500.dwg A_Rutenett 1-1000.dwg T_Geom_VA 1-500.dwg Xref_Sevelandsvik.dwg Xref_Tjøsvollvegen.dwg Xref_Grunnkart VA.dwg T_Geom_VA.dwg

Plot: ERSL 27.06.2023 12:36:59