



Karmøy kommune

Elendomnr: 59/123

Adresse: Roald Amundsens g

Utskriftsdato: 20.04.2022

Målestokk: 1:500


- Elendomsgr. nøyaktig $\leq 10\text{ cm}$
- Elendomsgr. middele nøyaktig >10$\leq 30\text{ cm}$
- Elendomsgr. mindre nøyaktig >30$\leq 200\text{ cm}$
- Elendomsgr. m/ufire nøyaktig >200$\leq 500\text{ cm}$
- Elendomsgr. ille nøyaktig >=900 cm
- Elendomsgr. uvis nøyaktighet
- Helpolinje veikant
- Elendomsgr. omkisset
- Helpolinje punktstase
- Helpolinje vekkant
- Helpolinje fiktiv



UTM-32

Situasjonskart

UTM 3200
Rev. 24.08.23 - Renovasjon
D-2

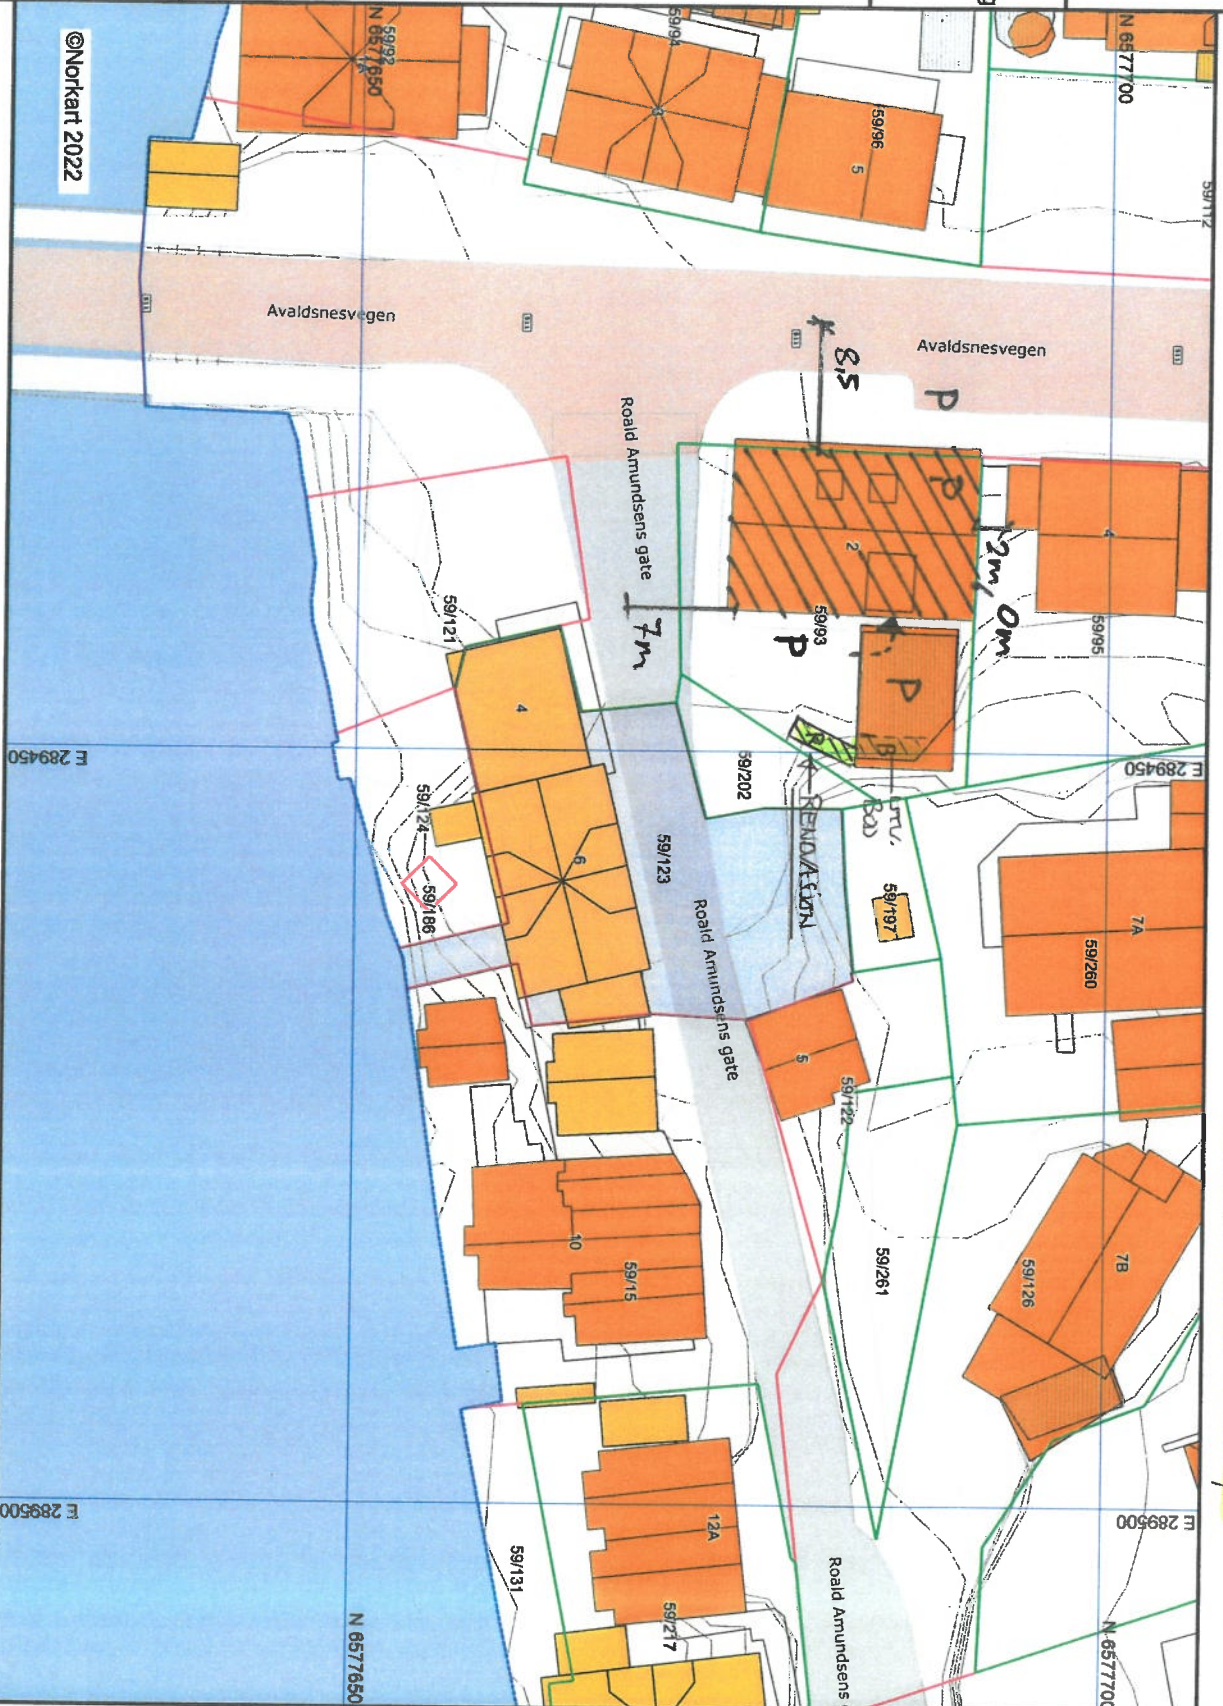

©Norkart 2022

1) Det tas forbehold om feil i kartgrunnlaget
2) Ved utskrift fra PDF-fil kan målestokken bli unøyaktig