
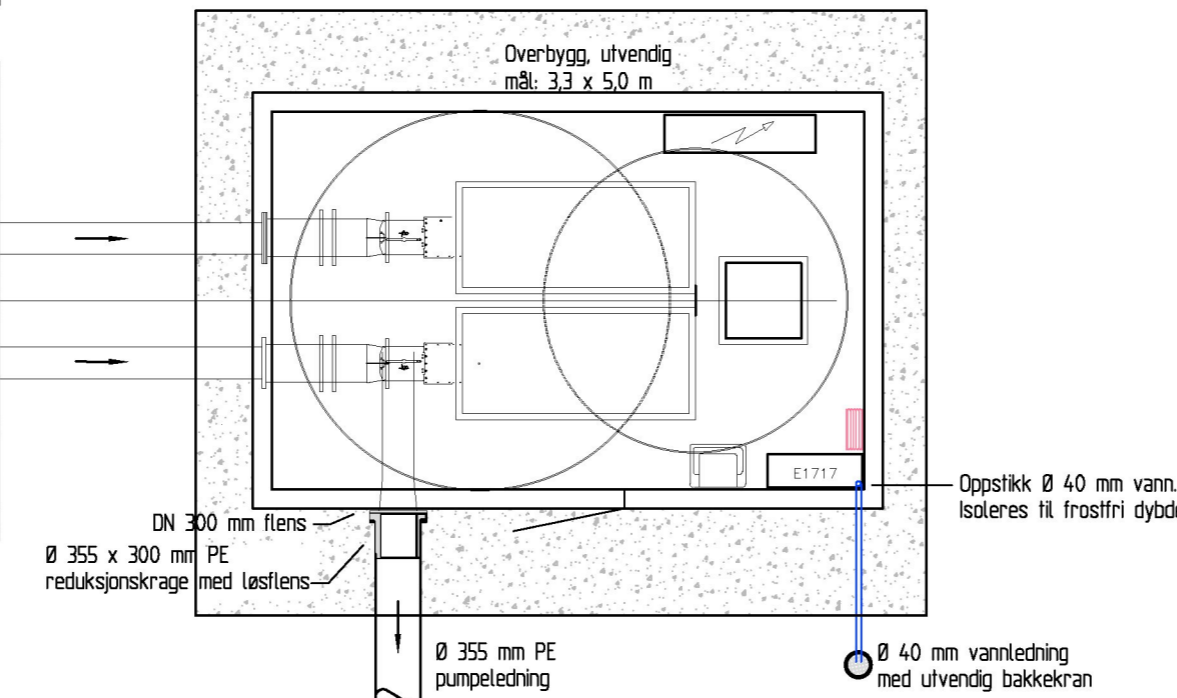


Det fylles med fiberarmert betong til ca 40 cm over fundamentplate etter at pumpekum er montert. Betongen må være tyntflytende og skal vibreres godt slik at den trenger godt inn i hulrom i bunn GUP-tank. Armeringsbøyler for sammenbinding med fundament. Utføres etter anvisning fra pumpeleverandør.

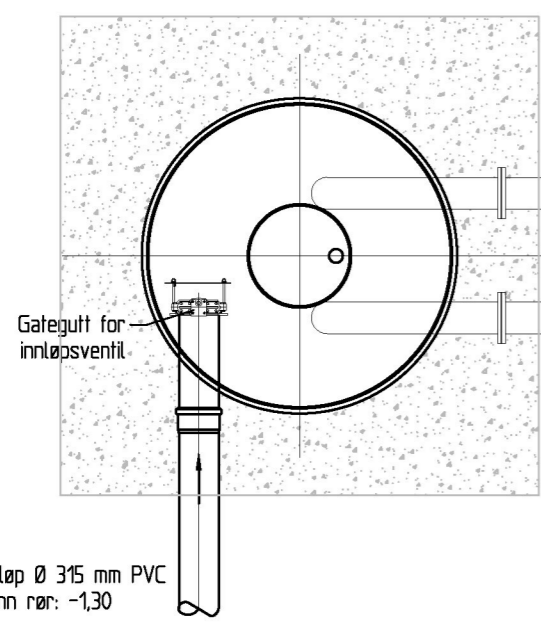

Rev.	Dato	Revideringen gjelder	Nr.	Saksb.	Sidem.k.	Oppdr.a.
Karmøy kommune			Tegnet av	OIP	Saksbehandler	MILI
Avløpsanlegg Åkra nord			Sidemannskontr.	MRSO	Oppdragsansvarlig	MILI
Ledningsanlegg Tjøsvoll - Årabrotvegen			Fag	VA	Målestokk	1:60 (A3)
Pumpestasjon Tjøsvollvegen 7			Dato	04.07.23		
COWI			Oppdragsnr.	A079650	Status	
RIF			Tegning nr.	GH100		Rev.