

Karmøy kommune

Ferdigmelding for vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: TVLE2502 Saksnummer: 2021/8261


Foretak

 VEDAVÅGEN RØR AS
Org.nr: 985207844
Industrifeltet Vea Øst
4276 VEA VÅGEN

 **Kontakt**
Glenn Helge Thomsen

 **Telefon**
52 81 57 33

 **Mobil**
52 81 57 33

 **Epost**
post@vedavagenror.no

Kontaktperson

 Vedøy Sverre

 **Telefon**
95931132

 **Telefon**
95931132

 **Epost**
sverre@vedavagenror.no

Eiendomsdetaljer

 **Adresse**
Steiningsholmen 30

 **Gårds- og bruksnummer**
57/216

 **Bygningsnummer**
11840671

 **Bolignummer**

Eier/tiltakshaver

 **Navn**
Steiningsholmen Eiendom As


 **Adresse**
Postboks 13, 4297 Skudeneshavn
NORGE

Arbeid utført

 **Type tiltak**
Ny påkobling til offentlig vann-/avløpsanlegg

 **Bygningstype**
Industribygg

 **Beskrivelse av tiltaket**
Tilkobling til off spillvann, har utslipp til sjø i dag, her er vann innlagt, montering av kloakkpumpestasjon

 **Type arbeid**
Spillvann, utvendig

 **Tiltakets planlagte varighet**
Oppstartsdato
16.09.2021

Ferdigdato
28.10.2021

Beskrivelse av stikkledninger



Spillvann

PE100 ledning på 40 mm

Maksimal vannmengde fra kommunalt nett: 2.8 l/s

Koblet på utlagt stikk med dimensjon 50 mm

Utstyr




Pumpekum avløp (1)

grundfos, kapasitet: 5 l/s

Skisse

 Generert skisse

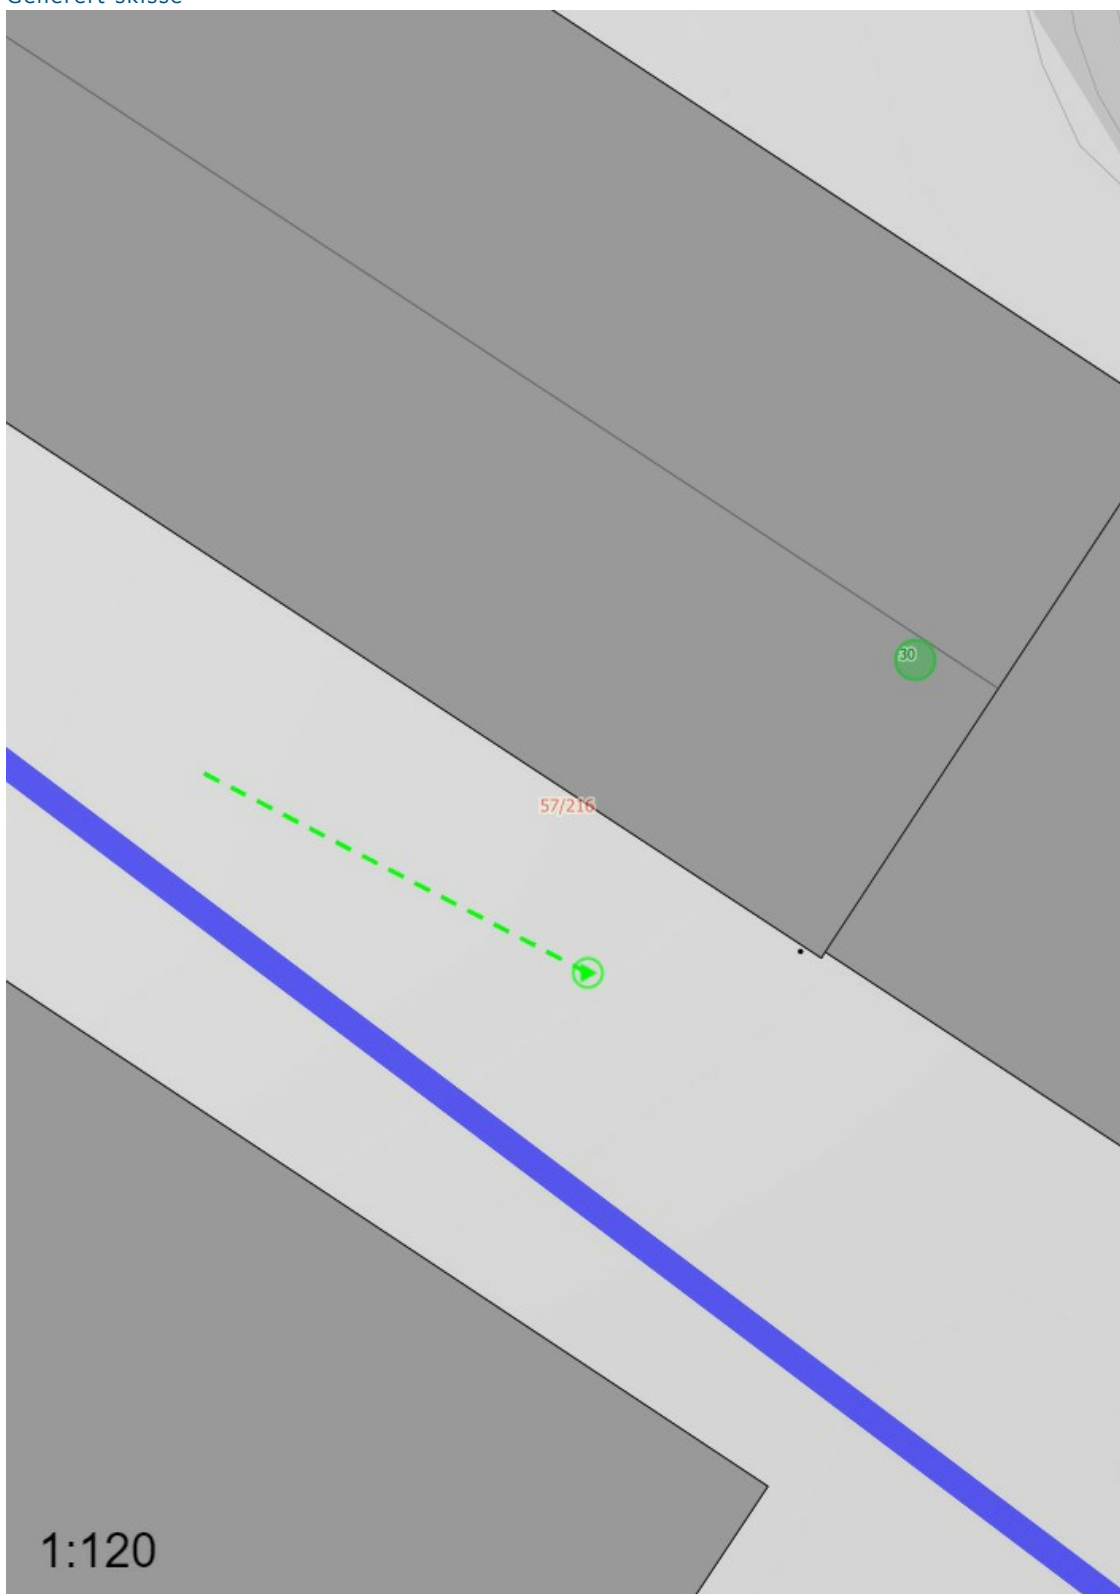

OBS! Kartskissen er tilpasset størrelsen på dokumentet og er derfor ikke i riktig målestokk. Se kartskisse i vedlegg for å få korrekt målestokk.

Vedlegg til ferdigmelding

 Filer (0)


-

 Andre opplysninger

-

Ferdigstilling

 Det er gjort endringer i påkoblinger, utstyr, eiendom og/eller bygninger i forhold til den originale søknaden.

 Ferdigstillingsdato spillvann
06.04.2022

 Tilleggsopplysninger
-