




HAUGALAND

BRANN OG REDNING IKS

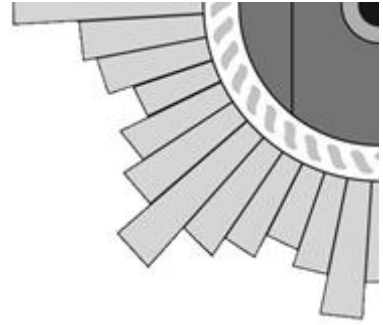

Karmøy Kommune
Postboks 167
4291 Kopervik

Dato: 31.10.2023
Arkivkode: TI-&13, FA-L13
Deres ref.
Vår ref. 23/5823-15
23/11792

**KARMØY - PLANID 3052 - GNR/BNR 58/10 - STØLEBUKTVEGEN 10 - UTTALE PÅ REGULERINGSPLAN
TIL HØRING**

Brannvesenet viser til «Tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats» når det gjelder adkomst og slokkevann.

Det kommer ikke frem av høringsdokumentene hvordan slokkevann skal løses. Det foreligger et dokument som viser bla vannledninger, men det viser ingen brannkum. Det foreligger heller ingen beregning av mengde slokkevann som er tilgjengelig i området.

Denne type bygning krever 50 l/s fordelt på to uttak og beregninger samt plassering av brannkummer bør komme frem tidlig i prosessen.

Brannvesenet ber derfor om at dokumentasjon på hvordan slokkevann skal løses legges i saken.

Hilsen

Tove Aksdal
Branningeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Haugaland brann og redning iks



Diktervegen 8
5538 Haugesund



tlf: 91 91 01 11
org.nr: 819 585 822

postmottak@hbren.no
www.hbren.no