

Maren Rasmussen

Fra: Bjørn Ove Risløv <bjorn.ove.rislov@seam.no>
Sendt: tirsdag 21. november 2023 12.26
Til: Maren Rasmussen
Kopi: Rune Sund
Emne: RE: Seam, midlertidig bruk lager, brannslange

Hei

Det er utført. 2 slokkeapparat er på plass

Best regards,
Bjørn Ove Risløv
Purchasing & Logistics Manager



SEAM AS

Husøyvegen 31, 4262 Avaldsnes - Norway
Switchboard: (+47) 474 68 000
Mobile: (+47) 905 07 925

Smarter. Cleaner. Brighter.

seam.no | [LinkedIn](#)

From: Rune Sund <rune@petter-rasmussen.no>
Sent: Tuesday, November 21, 2023 11:45 AM
To: Bjørn Ove Risløv <bjorn.ove.rislov@seam.no>
Cc: Maren Rasmussen <maren@petter-rasmussen.no>
Subject: VS: Seam, midlertidig bruk lager, brannslange

Hei

Bjørn Ove: fikser du 2 stk brannslukkere og bekrefter når det er utført det til Maren

Rune

Fra: Geir Sandal <Geir.Sandal@firesafe.no>

Sendt: tirsdag 21. november 2023 11:41


Til: Rune Sund <rune@petter-rasmussen.no>

Emne: Seam, midlertidig bruk lager, brannslange

Hei Rune, jeg viser til samtale.

Det er planlagt å ta i bruk lageret midlertidig. Dette gjelder i perioden mens det etableres innredning og det flyttes over materiell fra eksisterende lager.

I denne fasen vil det ikke være montert brannslange. Det er akseptabelt med håndslukkere i denne type byggverk (jfr. TEK), og brannslanger er i dette prosjektet angitt for å gi økt sikkerhet. Det er derfor forsvarlig at det etableres 2 håndslukkere som erstatning for brannslangen i denne fasen. Brannslangen skal monteres før det søkes ferdigattest. Håndslukkere er angitt som supplement i brannkonseptet. Disse som monteres nå, kan gjerne beholdes i driftsfasen.

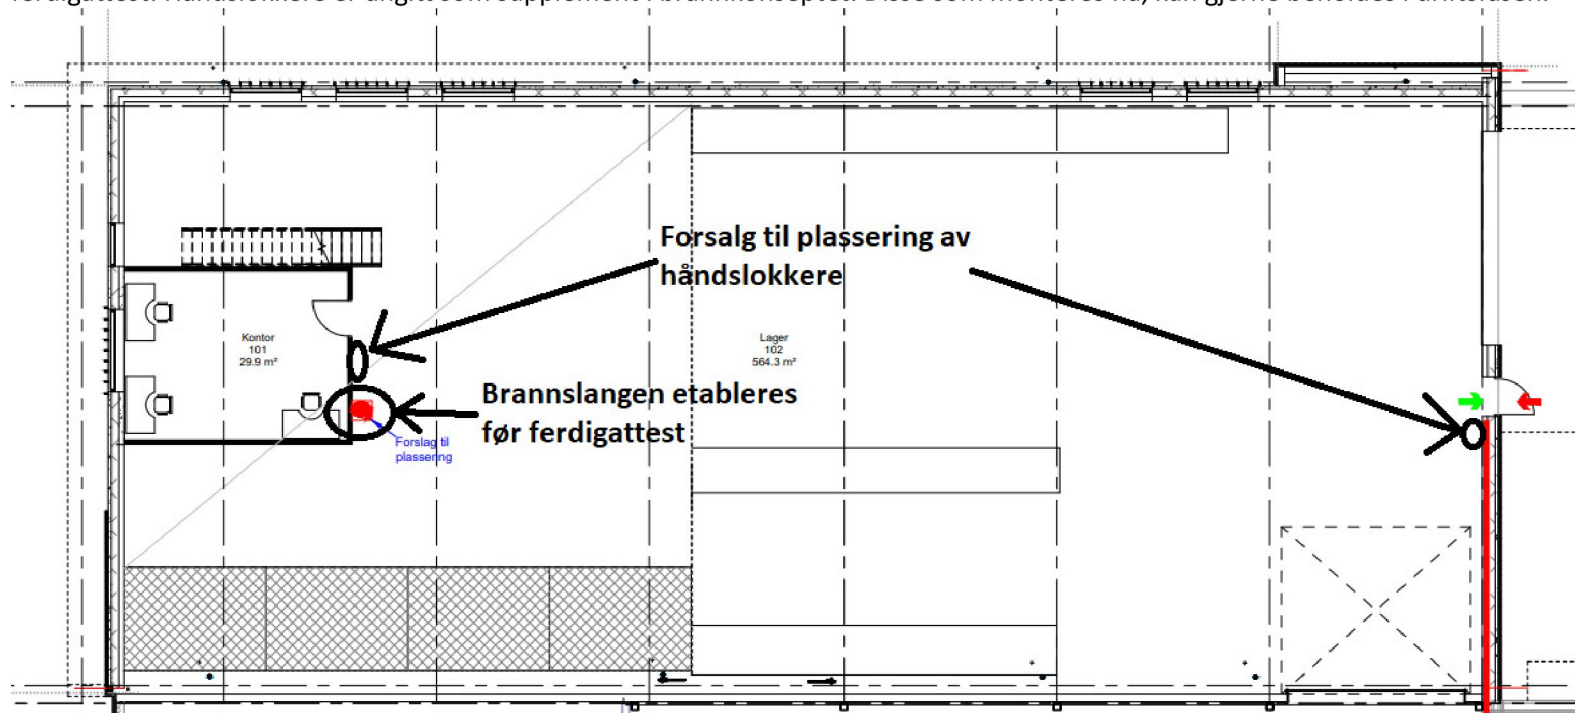

Med vennlig hilsen

Firesafe AS

Geir Sandal
Avdelingsleder Consulting

geir.sandal@firesafe.no / Mobil +47 98 44 12 03

firesafe.no