"RØR-I-RØR" VANNLEDNINGER
-Tilkobling eks. vannstikk

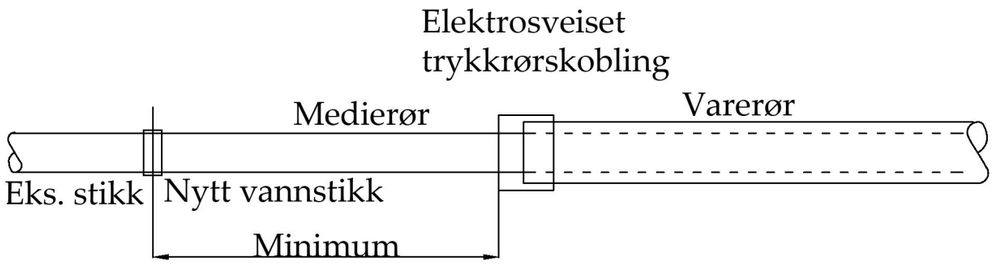

For bruk av "rør-i-rør" skal
leverandørens anvisninger følges.

SNITT A - A

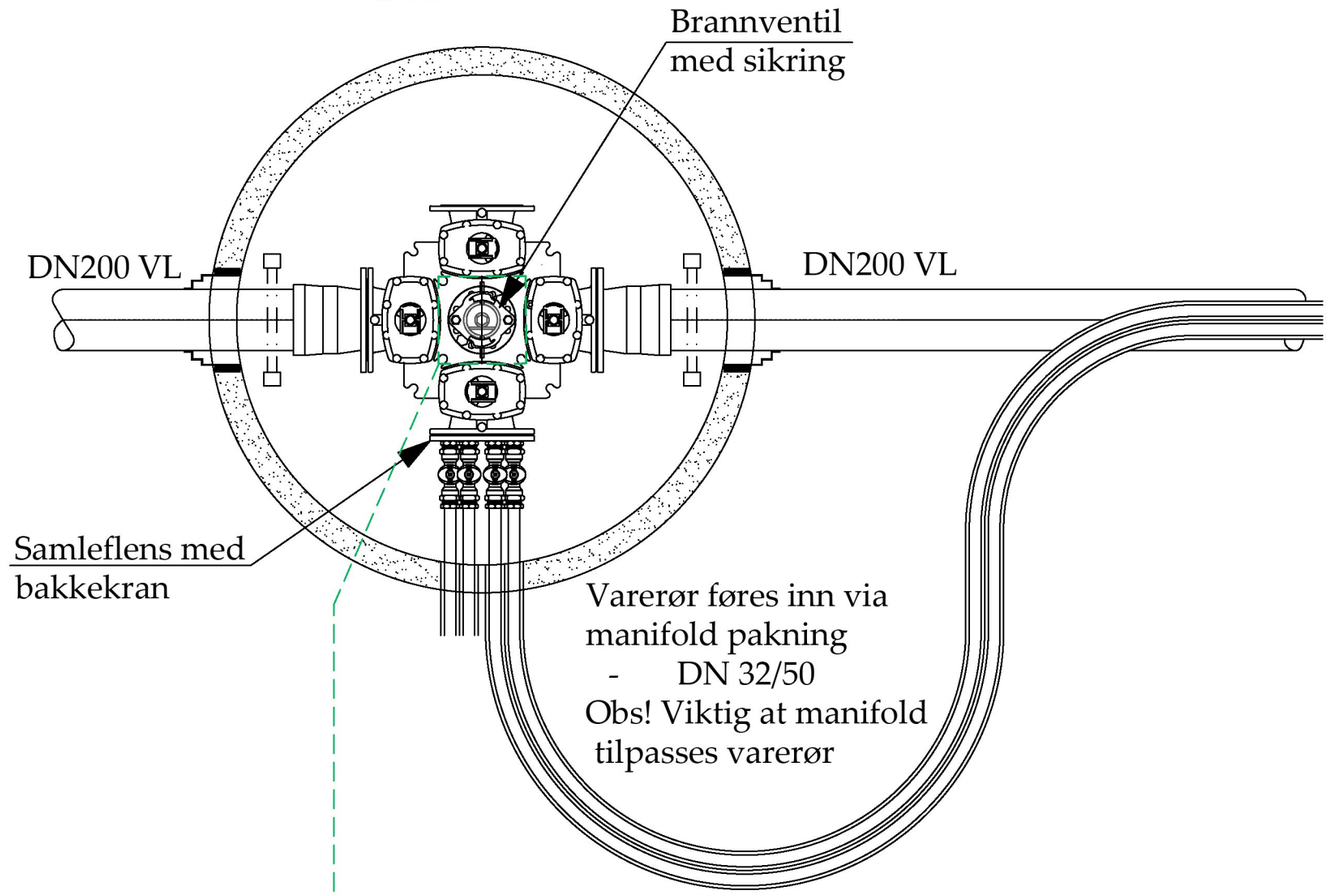

Ved stikk/varerør større enn 50 mm må
kjerneboring benyttes

VANNKUM

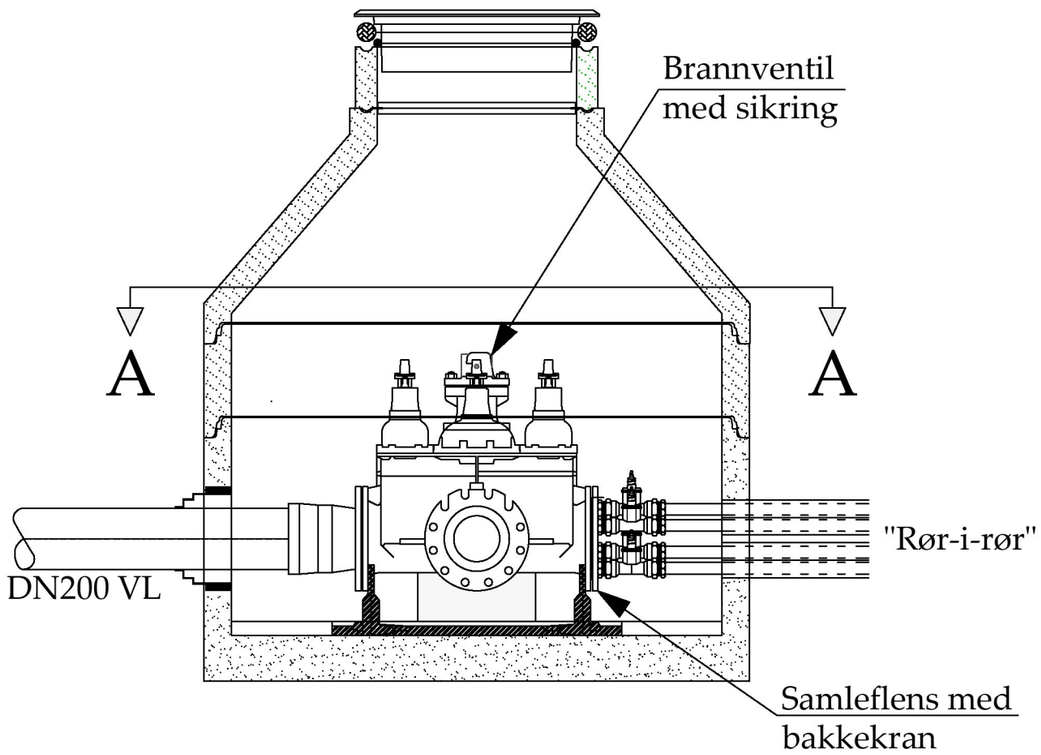

Brannventilsikring, knusbar

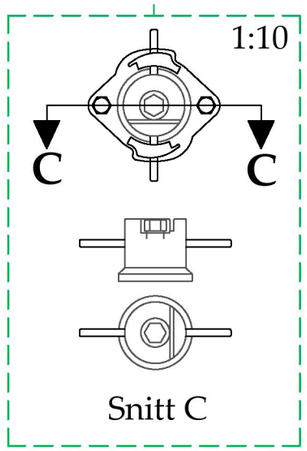

REV	ENDRING	DATO	TEGN.AV	SIGN.

Tilkobling av "rør-i-rør"
stikkledninger i vannkum

TEGNET AV	AKR
KONTR.	HDO
PROSJ.ANSV.	HDO
DATO	07.08.20
FORMAT	A3
MÅLESTOKK	1:20

KARMØY KOMMUNE
Teknisk Etat - VAR avdeling

TEGN. NR.
KK - VA13