

Subject: RE: Plassering av Brannvannstank

From: Tove Aksdal [<mailto:Tove.Aksdal@hbre.no>]
Sent: tirsdag 4. mai 2021 13:48
To: Jan Torvestad
Subject: SV: Plassering av Brannvannstank

Hei

Slik det vises på tegningene har vi ikke noen innvendinger på plassering av tanken. Gi oss tilbakemelding om hvilken av disse plasseringene dere velger. Det at det dekker flere hytter er absolutt et pluss for brannvesenets del når det kommer til innsats i området. Viser ellers til våre retningslinjer som ligger [her på hjemmesiden vår](#), med hensyn på valg av kobling på tanken.

Vennlig hilsen

Tove Aksdal | forebygger

HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS

Direkte: (+47) 45 28 65 92 | Sentralbord: (+47) 91 91 01 11

E-post: tove.aksdal@hbre.no

Nettside: www.hbre.no

Diktervegen 8, 5538 Haugesund



Fra: Jan Torvestad <jan@torvestad.net>
Sendt: 30. april 2021 15:34
Til: Tove Aksdal <Tove.Aksdal@hbre.no>
Emne: RE: Plassering av Brannvannstank

Hei

Det går bra

Mvh
Jan Torvestad

From: Tove Aksdal [<mailto:Tove.Aksdal@hbre.no>]
Sent: fredag 30. april 2021 15:04
To: Jan Torvestad
Subject: SV: Plassering av Brannvannstank

Hei

Jeg fikk dessverre en orm i pcen min på tirsdag så jeg har ikke kunnet sende infoen videre før i dag. Jeg håper at jeg vil kunne gi deg et svar på mandag. Håper dette ikke skaper for mye trøbbel for dere.

Vennlig hilsen

Tove Aksdal | forebygger

HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS

Direkte: (+47) 45 28 65 92 | Sentralbord: (+47) 91 91 01 11

E-post: tove.aksdal@hbre.no

Nettside: www.hbre.no

Diktervegen 8, 5538 Haugesund



Frå: Jan Torvestad <jan@torvestad.net>

Send: fredag 30. april 2021 14:58

Til: Tove Aksdal <Tove.Aksdal@hbre.no>

Emne: RE: Plassering av Brannvannstank

Hei

Har dere fått vurdert plasseringen ?

Mvh

Jan Torvestad

From: Jan Torvestad [<mailto:jan@torvestad.net>]

Sent: tirsdag 27. april 2021 13:53

To: 'tove.aksdal@hbre.no'

Cc: 'Werner Grønås'

Subject: Plassering av Brannvannstank

Hei

Ref. PlanID 5053 Detaljregulering for Vestre Haugen, gnr/bnr 120/45 Røyksund.

Plan Invest as har sendt inn Planforslag til Karmøy Kommune for regulering av 6 hytter på Vestre Haugen i Røyksund. De vil bli plassert innenfor H1 til H6 på markert (brunt)område i Plankart. Dette er en fortetning innenfor eksisterende hyttefelt.

Det er pr. i dag 15 hytter/helårsboliger i bruk på Haugen, men det er ingen brannvannsdekning i område. I forbindelse med reguleringen har vi fått pålegg om utvidelse av veibredde til Vestre Haugen fra 3m til 3,5m. I tillegg har vi fått pålegg om å prosjektere brannvannstank, da responstid for tankbil fra Kopervik er litt for lang. Vårt forslag er å plassere brannvannstanken i område markert med rød ring på mørkegrønt felt #1. Avstand fra tank til oppstillingsplass for brannbil på hyttefeltet vil bli ca 80m – markert med rød ring på veikryss.


Kommunn er positivt til plasseringen, men ønsker bekreftelse fra Brannvesenet på at dette er ok. Alternativt vil tanken bli plassert mellom hyttene inne på hyttefeltet.

Slik vi ser det gir foreslått plassering:

- Bedre brannvannsdekning til flere hytter på feltet (markert med blått)
- God adkomst for etterfylling ved langvaring slukkeoperasjon
- Muligheter for å kople opp slanger etter at brannbil har startet slukking med eget brannvann.

Håper informasjon er tilstrekkelig til komme med en anbefaling.

Plankart Vestre Haugen

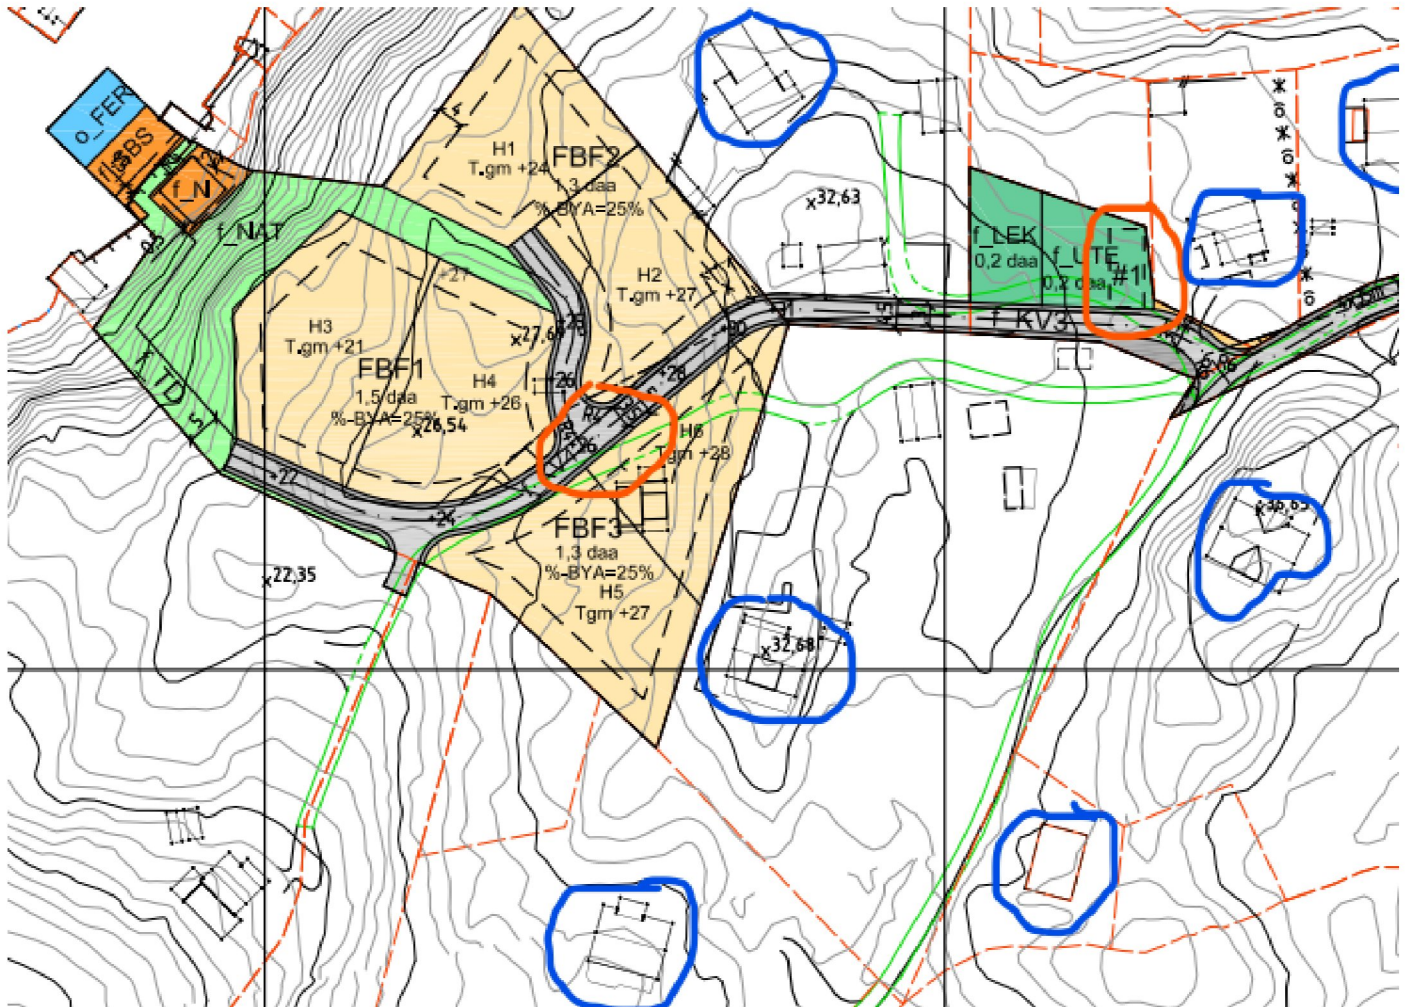



Mvh
Jan Torvestad