



Liv Gøril Johannessen

Dato: 24.11.2022

Dokumentnummer: 22/9549-7

Deres referanse:

Saksbehandler: Knut Sunnanå


Uttale samferdsel og utemiljø, enebolig, forstøtningsmur.

Det vises til innsendt situasjonskart.

Det bes om at det sendes inn nytt situasjonskart som viser følgende:

- Ny plassering av mur. Jfr. kommunalteknisk norm punkt 3.11.2 Se utklipp

3.11.2 Gjerde langs veg

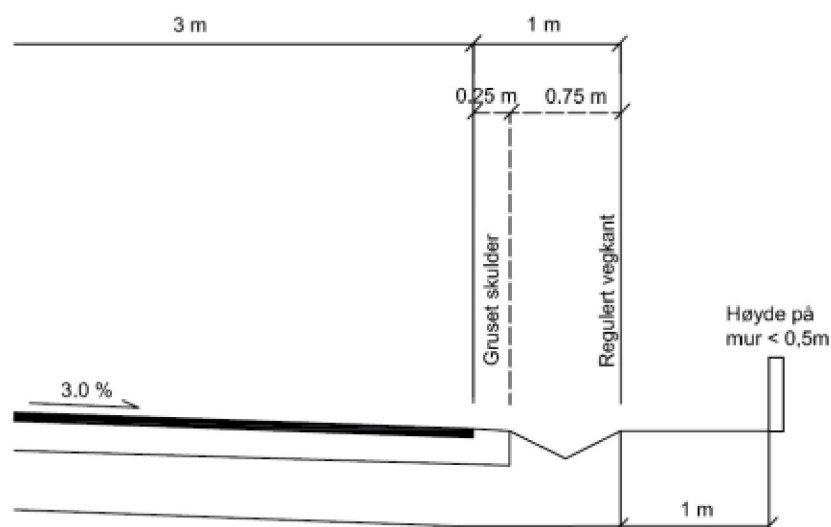

Gjerde med høyde inntil 0,5 m kan plasseres i regulert vegkant. Tett gjerde eller mur med høyde over 0,5 m skal ikke plasseres nærmere enn 1 m fra regulert vegkant. Regulerte krav til frisikt og krav til avstand fra tekniske anlegg må overholdes. Gjerde eller mur skal under enhver omstendighet plasseres på privat eiendom.


- Stigningsforhold i avkjørsel. J.fr. Lovdata, Forskrift om avkjørsler fra offentlig veg

LENGDEPROFIL

Lengdeprofilen skal vise oppbygningen av avkjørselen.

På de første 2 m fra skulderkant bør avkjørselen ha et jevnt fall på 1:40 (2,5%). På de neste 3,5 m bør avkjørselen ha maksimal stigning/fall på 1:20 (5%) / 1:30 (3,3%). Deretter anbefales det at vegen ikke har større fall/stigning enn 1:8 (12,5%).

Lengdeprofil er vist på fig. 2.

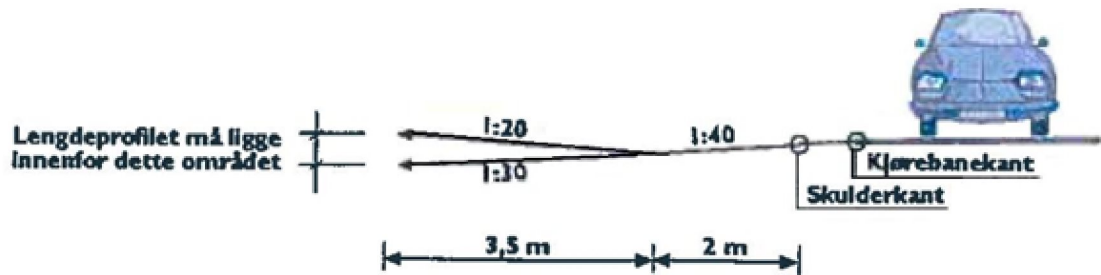

Figur 2: Lengdeprofil

- Området er opparbeidet med åpen grøft for overvann
Det skal derfor anlegges 200mm betong gjennom avkjørsel. Vises i situasjonskart.

Med hilsen

Knut Sunnanå
konsulent veg og trafikk

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:
Hilde C. Pettersen