


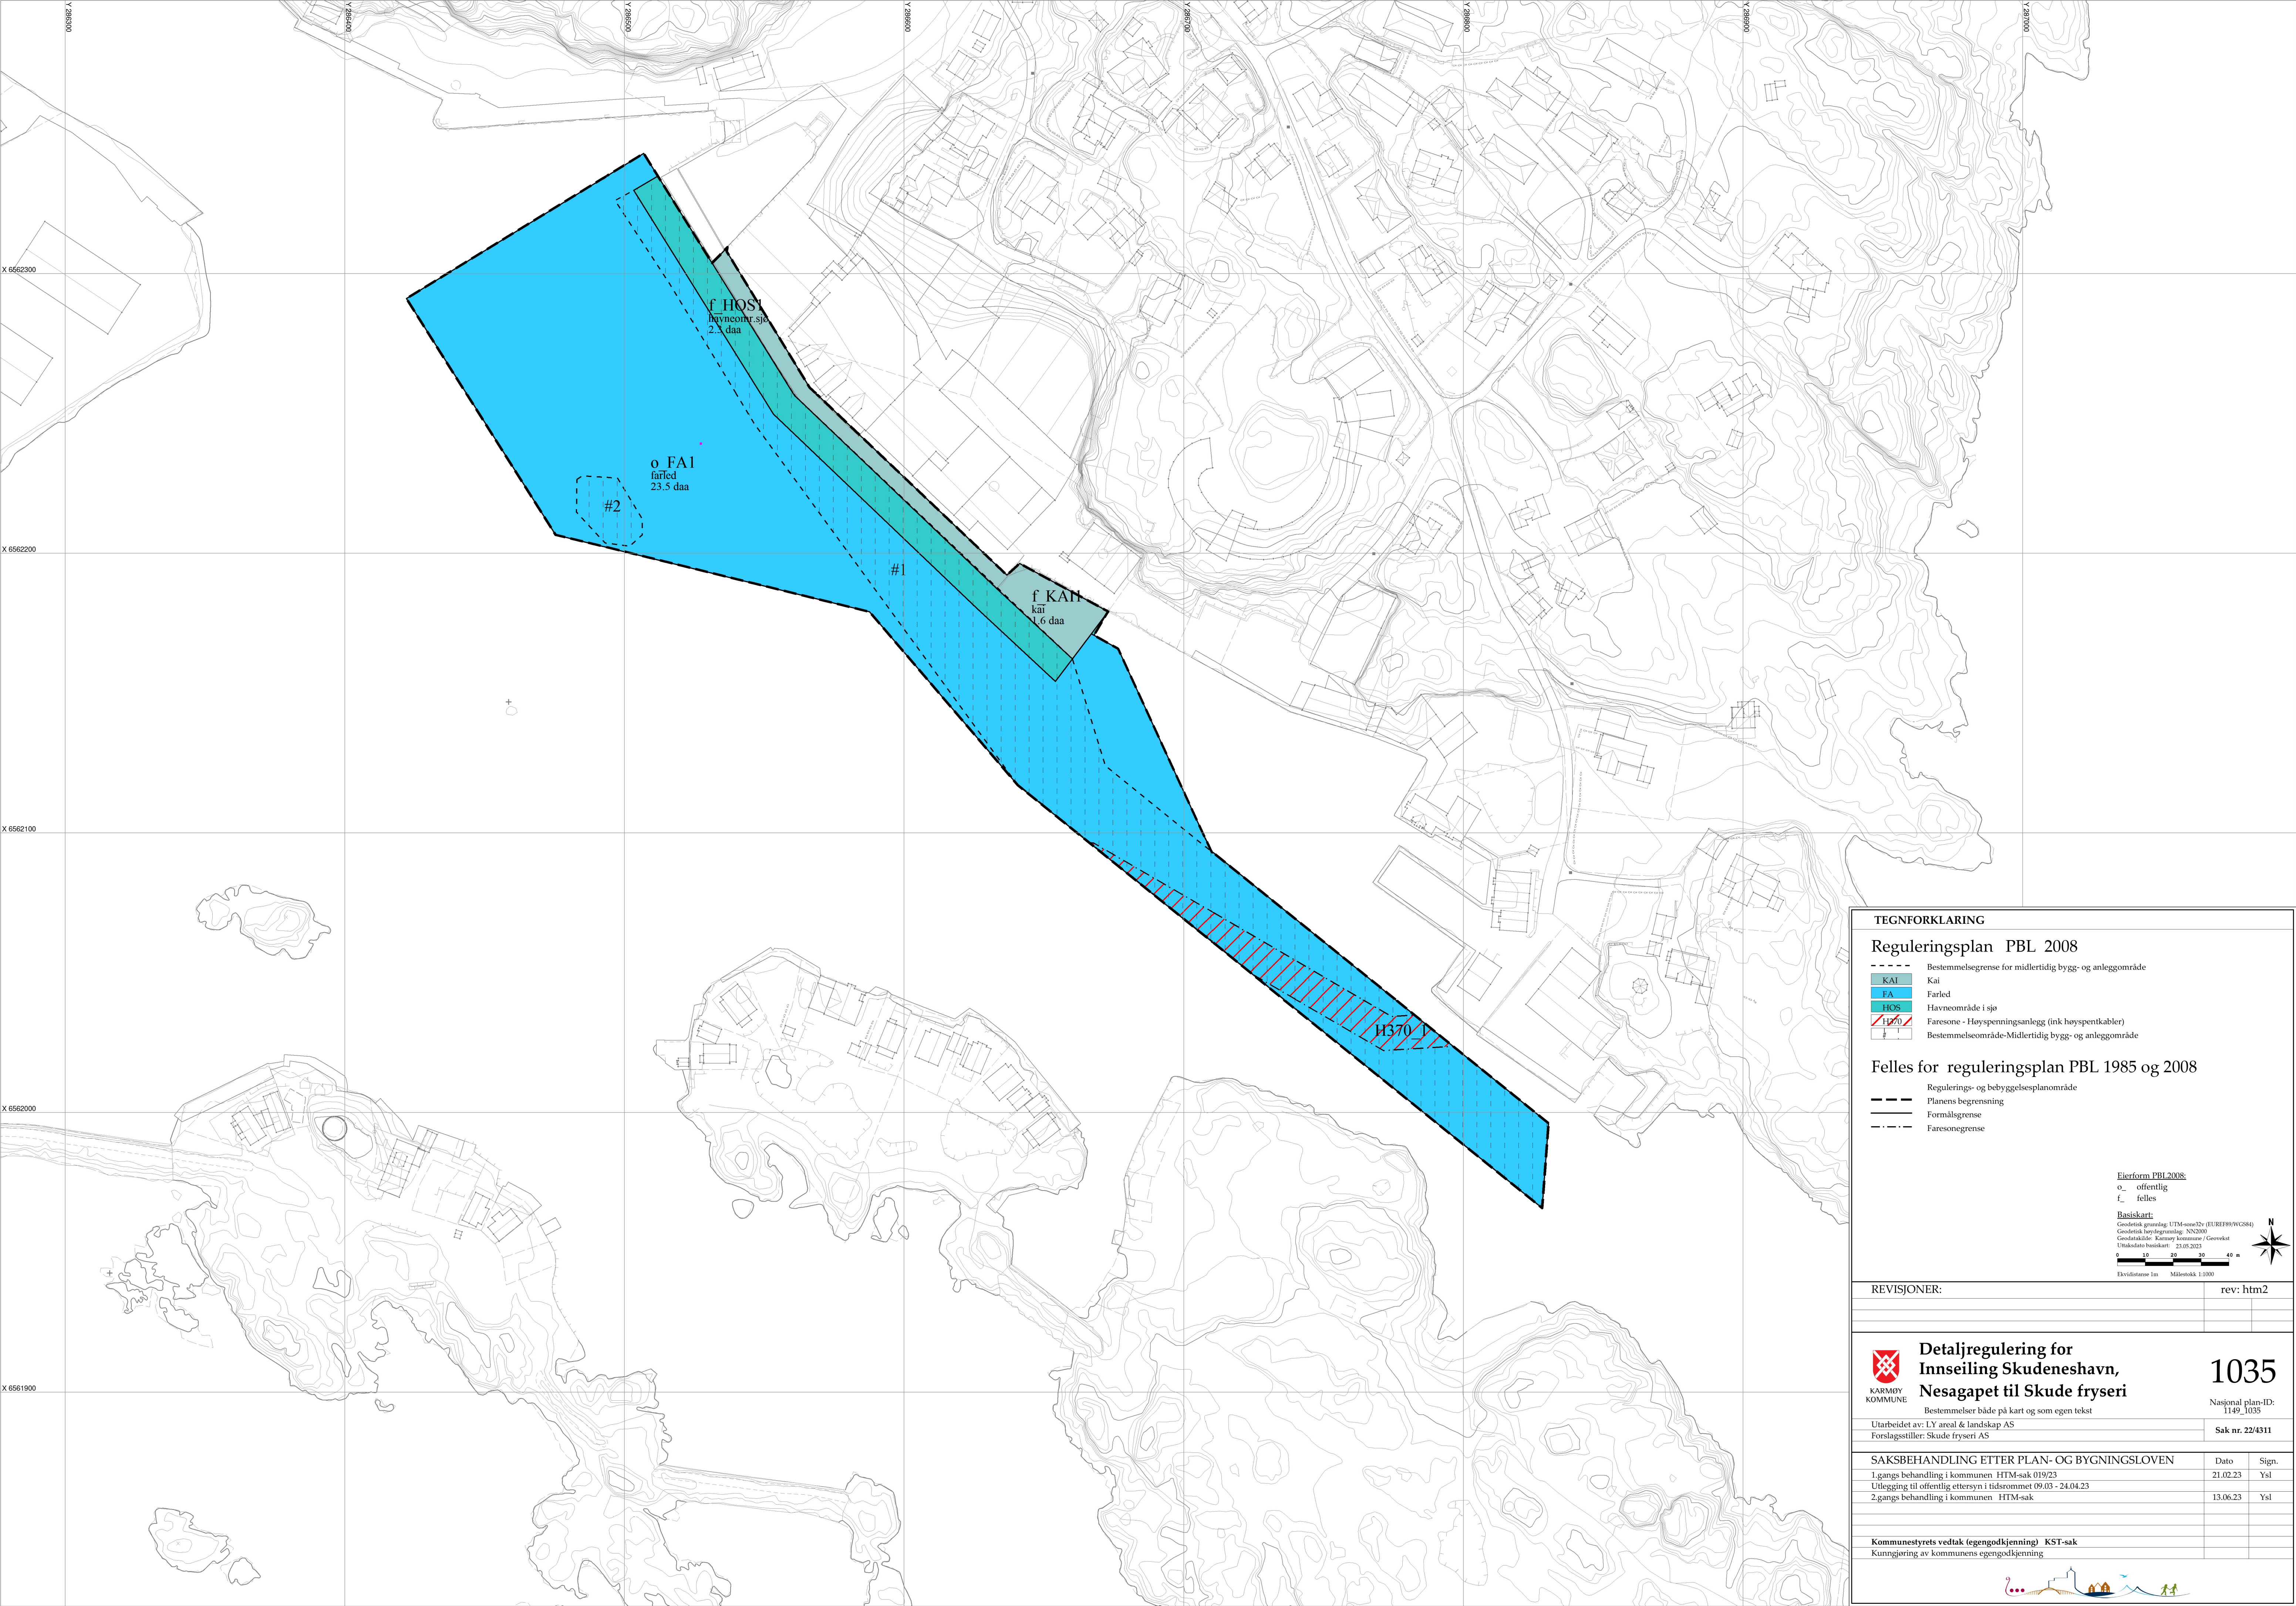

TEGNFORKLARING

Reguleringsplan PBL 2008

- Bestemmelsegrense for midlertidig bygg- og anleggsområde
- KAI Kai
- FA Farled
- HOS Havneområde i sjø
- Faresone - Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler)
- Bestemmelseområde-Midlertidig bygg- og anleggsområde

Felles for reguleringsplan PBL 1985 og 2008

- Regulerings- og bebyggelsesplanområde
- Planens begrensning
- Formålsgrense
- Faresonegrense

Eierform PBL 2008:

- o_ offentlig
- f_ felles

Basiskart:

Geodetisk grunnlag: UTM-sone32v (EUREF89/WGS84)
Geodetisk høydegrunnlag: NN2000
Geodatakilde: Karmøy kommune / Geovekst
Uttaksdato Basiskart: 23.05.2023
Ekvidistanse 1m Målestokk 1:1000



REVISJONER:	rev: htm2



**Detaljregulering for
Innseiling Skudeneshavn,
Nesagapet til Skude fryseri**

Bestemmelser både på kart og som egen tekst

Utarbeidet av: LY areal & landskap AS
Forslagsstiller: Skude fryseri AS

Saksbehandling etter plan- og bygningsloven

1.gangs behandling i kommunen HTM-sak 019/23

Utlekking til offentlig ettersyn i tidsrommet 09.03 - 24.04.23

2.gangs behandling i kommunen HTM-sak

Dato

21.02.23

13.06.23

Sign.

Ysl

Ysl

Kommunestyrets vedtak (egengodkjenning) KST-sak

Kunngjøring av kommunens egengodkjenning

1035

Nasjonal plan-ID:
1149_1035

Sak nr. 22/4311

